MAIRIE DE BREUIL-BOIS-ROBERT
Rue de la Libération
78930 BREUIL-BOIS-ROBERT

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le 25 SEP
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

N° 26-09-59

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mil vingt-six, le vingt-deux septembre, le Conseil Municipal de la commune de BREUIL-BOIS-ROBERT, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de M. Bernard MOISAN, Maire.

Date de convocation du Conseil Municipal : 16 septembre 2026.

Nombre de Conseillers :
En exercice : **15**
Présents : **12**
Votants : **15**

PRÉSENTS : M.M. et Mmes DELAVAUD Maurice, DESPINS Claudette, KERJEAN Yann, LEFEBVRE Charlène, LOUISET Olivier, MAILLARD Aurélie, MANIANGA-KEYET Brice, MOISAN Bernard, MOREAU Chloé, PICARD Sophie, ROUXEL Olivier, VOLLAND Claudine.

EXCUSÉS : M.M. DA SILVA PEDRO Jérôme (pouvoir à Mme MOREAU Chloé), GUICHOUX Bernard (pouvoir à Mme DESPINS Claudette), MORDRET Pauline (pouvoir à M. LOUISET Olivier).

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme MAILLARD Aurélie.

OBJET : Rapports annuels sur le Prix et la Qualité du Service public (RPQS) de l'eau potable et sur l'assainissement/ année 2024

Monsieur le Maire rappelle que, dans le cadre de la compétence « assainissement et eau » et conformément à l'article D. 2224-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la Communauté urbaine est tenue de présenter un Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public (RPQS) de l'eau potable et un RPQS de l'assainissement, destinés notamment à l'information des usagers.

Conformément à l'article D. 2224-3 du CGCT, le Conseil municipal de chaque commune membre de la Communauté urbaine est destinataire du rapport annuel susmentionné.
Le Maire présente au Conseil municipal, au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné, le rapport.

Chaque rapport contient notamment la caractérisation technique des services, la tarification des services, les indicateurs de performances, le financement des investissements, le tableau récapitulatif des indicateurs et les annexes.

Le RPQS sur l'eau potable contient dans ses annexes les documents annuels transmis par l'Agence Régionale de Santé (ARS).

Les deux RPQS susmentionnés listent les indicateurs règlementaires des différentes entités de gestion qui, additionnées, couvrent l'ensemble du territoire de la Communauté urbaine.

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le 25 SEP. 2026
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Le périmètre communautaire compte :
- En ce qui concerne l'eau potable :
o 8 sites principaux de productions d'eau potable ;
o 1 787 kilomètres de réseaux ;
o 62 réservoirs et châteaux d'eau permettant le stockage de 60 000 m3.

- En ce qui concerne l'assainissement :
o 22 stations d'épurations ;
o 196 postes de refoulement ;
o 1 311 kms de réseaux eaux usées ou unitaires.

Ainsi, en 2024, 21 341 243 m3 d'eau potable ont été vendus aux abonnés. Les volumes prélevés dans la ressource en eau pour alimenter les unités de production s'élèvent à 20 698 000 m3.

Le rendement global du système de distribution est à un bon niveau (90,6 %) mais l'effort pour le renouvellement des réseaux doit être maintenu.

Les stations d'épuration de la Communauté urbaine ont épuré 17 309 000 m3 et un volume de 19 659 149 m3 a été assujetti à la redevance assainissement.

Compte tenu des modes de gestion très diversifiés, le coût du service pour l'abonné se décompose en moyenne comme suit sur le territoire communautaire :
- En eau potable pour 1 € versé par l'abonné :
o 0,25 € finance l'Agence de l'Eau Seine Normandie (AESN) et la TVA ;
o 0,24 € revient à la Communauté urbaine ;
o 0,51 € revient aux délégataires.
- En assainissement pour 1 € versé par l'abonné :
o 0,13 € finance l'AESN et la TVA ;
o 0,77 € revient à la Communauté urbaine et au Syndicat Intercommunal pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne (SIAAP) ;
o 0,10 € revient aux délégataires.

Le prix moyen de l'eau sur la Communauté urbaine, pondéré au volume, est de :
- 5,21 € TTC/m3 pour les communes raccordées au SIAAP, répartis comme suit :
o 2,89 € pour l'eau potable,
o 2,32 € pour l'assainissement.
- 4,91 € TTC/m3 pour les autres communes, répartis comme suit :
o 2,89 € pour l'eau potable,
o 2,02 € pour l'assainissement.

Le prix moyen sur le secteur « rivières d'Île-de-France » est de 5,05 €/m3 (donnée AESN en 2021 pour une eau non adoucie en rajoutant quatre ans d'inflation mais hors hausse 2022 de la redevance du SIAAP).

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le 25 SEP. 2026
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

L'optimisation des périmètres contractuels, leur harmonisation et l'amélioration des cahiers des charges se sont poursuivies en 2024.

Les indicateurs de ces deux RPQS font l'objet d'une transmission annuelle à la Direction Départementale des Territoires pour alimenter la base de données du système d'information des services publics d'eau et d'assainissement du site de l'observatoire « eaufrance ».

Les deux RPQS sont mis à la disposition du public au siège de la Communauté urbaine dans les quinze jours qui suivent leur réception par voie d'affiche apposée.

Le public est avisé de cette réception par voie d'affiche apposée au siège pendant au moins un mois.

Les rapports doivent également être transmis aux communes membres pour être présentés à leurs conseils municipaux dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice.

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1411-13, L. 1413-1, L. 2224-5 et D. 2224-3, 2224-1 à D. 2224-5,

VU les statuts de la Communauté urbaine,

VU le rapport annuel pour le prix et la qualité du service public de l'eau potable de l'année 2024, tel qu'annexé à la présente délibération,

VU le rapport annuel pour le prix et la qualité du service public de l'assainissement de l'année 2024, tel qu'annexé à la présente délibération,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

- **PREND ACTE** de la présentation du rapport annuel pour le prix et la qualité du service public de l'eau potable de l'année 2024,

- **PREND ACTE** de la présentation du rapport annuel pour le prix et la qualité du service public de l'assainissement de l'année 2024.

Fait en Mairie, les jour, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme.
En Mairie, le 25 septembre 2026.

Le Maire,
Bernard MOISAN





RAPPORT ANNUEL

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Assainissement collectif et non collectif

Collectivité
GPSEO

Exercice 2024

Rapport relatif au prix et à la qualité du service public d'assainissement collectif pour l'exercice 2024 présenté conformément à l'article L.2224 5 du code général des collectivités territoriales.

Document établi le 13.10.2025

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Sommaire

PRIX QUALITE **0**

DU SERVICE PUBLIC **0**

1. Caractérisation technique du service **3**

1.1. Présentation du territoire desservi 3

1.2. Cadre contractuel 5

1.2.1. Les contrats 5

1.2.2. Les avenants 10

1.3. Nombre d'abonnés et population desservie 10

1.4. Volumes facturés 11

1.5. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0) 11

1.6. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert 12

1.7. Le patrimoine du service 12

1.8. Ouvrages d'épuration des eaux usées 12

1.9. Boues et sous-produits de l'épuration (D203.0) 16

2. Tarification de l'assainissement et recettes du service **19**

2.1. Modalités de tarification 19

2.1.1. Tarifs domestiques 19

2.2. Facture d'assainissement type 19

2.3. Recettes 29

3. Indicateurs de performance **34**

3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1) 34

3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P202.2B) 34

3.3. Conformité de la collecte des effluents (P203.3) 37

3.4. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3) 37

3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3) 38

3.6. Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel (P254.3) 39

3.7. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3) 40

3.8. Indice de connaissance des rejets (255.3) 42

4. Financement des investissements **44**

4.1. Montants financiers 44

4.2. État de la dette du service 44

4.3. Amortissements 44

4.4. Epargne brute 44

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

5. Tableau récapitulatif des indicateurs **45**

6. ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF **46**

7. ANNEXE **47**

Bilan de fonctionnement des principales stations d'épuration 47

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

1. Caractérisation technique du service

1.1. Présentation du territoire desservi

- **Nom de la collectivité** : GPSEO (Communauté urbaine)
- **Communes desservies** : ACHÈRES, LES ALLUETS-LE-ROI, ANDRÉSY, ARNOUVILLE-LÈS-MANTES, AUBERGENVILLE, AUFFREVILLE-BRASSEUIL, AULNAY-SUR-MAULDRE, BOINVILLE-EN-MANTOIS, BOUAFLE, BREUIL-BOIS-ROBERT, BRUEIL-EN-VEXIN, BUCHELAY, CARRIÈRES-SOUS-POISSY, CHANTELOUP-LES-VIGNES, CHAPET, CONFLANS-SAINTE-HONORINE, DROCOURT, ECQUEVILLY, ÉPÔNE, ÉVECQUEMONT, LA FALAISE, FAVRIEUX, FLACOURT, FLINS-SUR-SEINE, FOLLAINVILLE-DENNEMONT, FONTENAY-MAUVOISIN, FONTENAY-SAINT-PÈRE, GAILLON-SUR-MONTCIENT, GARGENVILLE, GOUSSONVILLE, GUERNES, GUERVILLE, GUITRANCOURT, HARDRICOURT, HARGEVILLE, ISSOU, JAMBVILLE, JOUY-MAUVOISIN, JUMEAUVILLE, JUZIERS, LAINVILLE-EN-VEXIN, LIMAY, MAGNANVILLE, MANTES-LA-JOLIE, MANTES-LA-VILLE, MÉDAN, MÉRICOURT, MEULAN-EN-YVELINES, MÉZIÈRES-SUR-SEINE, MÉZY-SUR-SEINE, MONTALET-LE-BOIS, MORAINVILLIERS, MOUSSEAUX-SUR-SEINE, LES MUREAUX, NÉZEL, OINVILLE-SUR-MONTCIENT, ORGEVAL, PERDREAUVILLE, POISSY, PORCHEVILLE, ROLLEBOISE, ROSNY-SUR-SEINE, SAILLY, SAINT-MARTIN-LA-GARENNE, SOINDRES, LE TERTRE-SAINT-DENIS, TESSANCOURT-SUR-AUBETTE, TRIEL-SUR-SEINE, VAUX-SUR-SEINE, VERNEUIL-SUR-SEINE, VERNOUILLET, VERT, VILLENNES-SUR-SEINE, VILLETTE, AINCOURT, CONDÉCOURT, FRÉMAINVILLE, SAGY, SERAINCOURT

Entité de gestion	Mode de gestion	Les missions
Mousseaux sur Seine	Concession de service	Collecte, Collecte des eaux pluviales, Contrôle des raccordements au réseau public de collecte, Transport
Gargenville-Issou	Concession de service	Collecte, Collecte des eaux pluviales, Contrôle des raccordements au réseau public de collecte, Elimination des boues produites, Epuration des eaux usées, Transport
Juziers	Concession de service	Collecte, Collecte des eaux pluviales, Contrôle des raccordements au réseau public de collecte, Elimination des boues produites, Epuration des eaux usées, Transport
Epône-Mézières sur Seine	Concession de service	Collecte, Collecte des eaux pluviales, Contrôle des raccordements au réseau public de collecte
Aulnay-sur-Mauldre, Nézel et la Falaise	Concession de service	Collecte, Collecte des eaux pluviales, Contrôle des raccordements au réseau public de collecte, Elimination des boues produites, Epuration des eaux usées, Transport
Aubergenville	Concession de service	Collecte, Collecte des eaux pluviales, Contrôle des raccordements au réseau

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Entité de gestion	Mode de gestion	Les missions
		public de collecte, Elimination des boues produites, Epuration des eaux usées, Transport
Orgeval, Morainvilliers, Les Alluets le Roi	Concession de service	Collecte, Collecte des eaux pluviales, Contrôle des raccordements au réseau public de collecte, Elimination des boues produites, Epuration des eaux usées, Transport
Achères	Concession de service	Collecte, Collecte des eaux pluviales, Contrôle des raccordements au réseau public de collecte, Transport
Limay	Marché d'exploitation	Collecte, Collecte des eaux pluviales, Contrôle des raccordements au réseau public de collecte, Elimination des boues produites, Epuration des eaux usées, Transport
Guernes	Concession de service	Collecte, Collecte des eaux pluviales, Contrôle des raccordements au réseau public de collecte, Elimination des boues produites, Epuration des eaux usées, Transport
Conflans sainte Honorine	Concession de service	Collecte, Collecte des eaux pluviales, Contrôle des raccordements au réseau public de collecte, Transport
Verneuil-sur-Seine et Vernouillet	Concession de service	Collecte, Collecte des eaux pluviales, Contrôle des raccordements au réseau public de collecte, Elimination des boues produites, Epuration des eaux usées, Transport
Arnouville et Hargeville	Concession de service	Collecte, Collecte des eaux pluviales, Contrôle des raccordements au réseau public de collecte, Elimination des boues produites, Epuration des eaux usées, Transport
Perdreauville	Concession de service	Collecte, Collecte des eaux pluviales, Contrôle des raccordements au réseau public de collecte, Elimination des boues produites, Epuration des eaux usées, Transport
Flacourt-Favrieux-Le Tertre Saint Denis	Concession de service	Collecte, Collecte des eaux pluviales, Contrôle des raccordements au réseau public de collecte, Elimination des boues produites, Epuration des eaux usées, Transport
Mantes la Jolie, Rosny-sur-Seine, Rolleboise, Méricourt, Buchelay, Fontenay-Mauvoisin, Jouy-Mauvoisin, Vert, Breuil-Bois-Robert, Mantes-la-Ville, Soindres, Auffreville-Brasseuil, Magnanville	Concession de service	Collecte, Collecte des eaux pluviales, Contrôle des raccordements au réseau public de collecte, Transport
Boinville - Goussonville - Jumeauville	Concession de service	Collecte, Collecte des eaux pluviales, Contrôle des raccordements au réseau public de collecte, Transport
Saint Martin la Garenne	Marché d'exploitation	Collecte, Collecte des eaux pluviales, Contrôle des raccordements au réseau public de collecte, Elimination des boues produites, Epuration des eaux usées, Transport
STEP Epône-Mézières	Marché d'exploitation	Elimination des boues produites, Epuration des eaux usées
STEP Rosny-sur-Seine	Marché d'exploitation	Elimination des boues produites, Epuration des eaux usées

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Entité de gestion	Mode de gestion	Les missions
Guitrancourt	Marché d'exploitation	Collecte, Collecte des eaux pluviales, Contrôle des raccordements au réseau public de collecte, Elimination des boues produites, Epuration des eaux usées, Transport
STEP les Mureaux	Marché d'exploitation	Elimination des boues produites, Epuration des eaux usées
Andrésy-Chanteloup les Vignes	Concession de service	Collecte, Collecte des eaux pluviales, Contrôle des raccordements au réseau public de collecte
Les Mureaux, Follainville-Dennemont, Fontenay saint Père, Guerville, Porcheville, Brueil en Vexin, Drocourt, Sailly, Flins sur Seine	Concession de service	Collecte, Collecte des eaux pluviales, Contrôle des raccordements au réseau public de collecte, Transport
Gaillon-sur-Montcient, Oinville-sur-Montcient, Lainville-en-Vexin, Jambville et Montalet-le-Bois	Concession de service	Collecte, Collecte des eaux pluviales, Contrôle des raccordements au réseau public de collecte, Transport
Médan	Concession de service	Collecte, Collecte des eaux pluviales, Contrôle des raccordements au réseau public de collecte
Villennes-sur-Seine	Concession de service	Collecte, Collecte des eaux pluviales, Contrôle des raccordements au réseau public de collecte
Meulan-en-Yvelines, Mézy-sur-Seine, Hardricourt, Evecquemont, Chapet, Bouafle et Poissy et Triel-sur-Seine	Concession de service	Collecte, Collecte des eaux pluviales, Contrôle des raccordements au réseau public de collecte, Transport
Carrières-sous-Poissy	Concession de service	Collecte, Collecte des eaux pluviales, Contrôle des raccordements au réseau public de collecte
Ecquevilly	Concession de service	Collecte, Collecte des eaux pluviales, Contrôle des raccordements au réseau public de collecte, Transport
Vaux sur Seine	Concession de service	Collecte, Collecte des eaux pluviales, Contrôle des raccordements au réseau public de collecte
Tessancourt sur Aubette	Concession de service	Collecte, Collecte des eaux pluviales, Contrôle des raccordements au réseau public de collecte, Transport

1.2. Cadre contractuel

1.2.1. Les contrats

Nom du contrat	Nom du signataire	Type de contrat	Date de début	Date de fin
Mousseaux				
Asst secteur 1	Agence SUEZ EAU FRANCE	Affermage	01/01/2018	31/03/2023
Asst secteur A	Agence SUEZ EAU FRANCE	Affermage	01/04/2023	31/12/2029

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Nom du contrat	Nom du signataire	Type de contrat	Date de début	Date de fin
Epuration effluents sur Step Moisson	CCPIF	Convention	01/01/2020	31/12/2032
Gargenville-Issou				
Assainissement secteur 2	SAUR	Affermage	01/01/2018	31/03/2023
Assainissement secteur B	VEOLIA	Affermage	01/04/2023	31/12/2029
STEP Gargenville	SUEZ - DEGREMONT	Marché d'exploitation	08/03/2022	07/03/2027
Juziers				
Juziers	SEFO	Affermage	01/01/2022	31/12/2026
STEP Juziers	SUEZ	Marché d'exploitation	01/02/2022	01/02/2027
Epône-Mézières				
Assainissement secteur 2	Agence SAUR	Affermage	01/01/2018	31/03/2023
Assainissement secteur B	VEOLIA	Affermage	01/04/2023	31/12/2029
STEP Mézières et PR	VEOLIA EAU	Affermage	14/02/2011	27/04/2023
STEP Mézières et PR	VEOLIA	Marché d'exploitation	27/04/2023	28/04/2027
Mauldre				
Aulnay-sur-Mauldre, La Falaise et Nézel	SEFO	Affermage	01/01/2022	31/12/2026
STEP Nézel	SUEZ	Marché d'exploitation	01/02/2022	01/02/2027
Aubergenville				
Assainissement secteur 5	SEFO-AQUALIA	Concession de service public	01/01/2020	31/12/2024
STEP Aubergenville	SUEZ	Marché d'exploitation	01/01/2020	31/03/2025
Orgeval, Morainvilliers, Les Alluets le Roi				
Assainissement secteur 5	SEFO-AQUALIA	Concession de service public	01/01/2020	31/12/2024
STEP Morainvilliers	SUEZ	Marché d'exploitation	01/01/2020	31/12/2024
Achères				
Achères	SEFO-AQUALIA	Affermage	01/06/2010	31/05/2025
Limay				
Limay	Régie	Régie		
STEP Limay	Agence SUEZ EAU FRANCE	Marché d'exploitation	08/02/2017	30/11/2023
STEP Limay	Agence SUEZ EAU FRANCE	Marché d'exploitation	30/11/2023	29/11/2030
Guernes				

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Nom du contrat	Nom du signataire	Type de contrat	Date de début	Date de fin
assainissement secteur 2	SAUR	Affermage	01/01/2018	31/03/2023
Assainissement secteur B	VEOLIA	Affermage	01/04/2023	31/12/2029
Régie marché exploit Step Guernes	VEOLIA EAU	Marché d'exploitation	20/10/2018	27/04/2023
Régie marché exploit Step Guernes	VEOLIA EAU	Marché d'exploitation	27/04/2023	28/04/2027
Conflans				
Conflans-Andrésy-Chanteloup	SEFO-AQUALIA	Affermage	01/01/2018	31/03/2023
Assainissement secteur D	SEFO	Affermage	01/04/2023	31/12/2029
Contrat PR	Agence SUEZ EAU FRANCE	Marché d'exploitation	23/07/2018	22/07/2023
Contrat PR	Agence SUEZ EAU FRANCE	Marché d'exploitation	23/07/2023	31/12/2029
Epuration effluents sur STEP Neuville	SIARP	Convention	01/07/2022	30/06/2032
Verneuil -Vernouillet				
Assainissement	SUEZ	Affermage	01/02/2021	31/03/2026
Régie marché exploit Step Verneuil-Vernouillet	VEOLIA EAU	Marché d'exploitation	01/04/2021	31/03/2026
Arnouville-Hargeville				
Assainissement secteur 2	SAUR	Affermage	01/01/2018	31/03/2023
Asst secteur A	Agence SUEZ EAU FRANCE	Affermage	01/04/2023	31/12/2029
STEP Hargeville et STEP Arnouville	Agence SUEZ EAU FRANCE	Marché d'exploitation	09/11/2017	27/04/2023
STEP Hargeville et STEP Arnouville	Agence SUEZ EAU FRANCE	Marché d'exploitation	27/04/2023	28/04/2027
Perdreauville				
Assainissement secteur 1	Agence SUEZ EAU FRANCE	Affermage	01/01/2018	31/03/2023
Asst secteur A	Agence SUEZ EAU FRANCE	Affermage	01/04/2023	31/12/2029
STEP Perdreauville	VEOLIA	Marché d'exploitation	9/11/2017	27/04/2023
STEP Perdreauville	VEOLIA	Marché d'exploitation	27/04/2023	28/04/2027
Flacourt-Favrieux-Le Tertre Saint Denis				
Assainissement secteur 1	Agence SUEZ EAU FRANCE	Affermage	01/01/2018	31/03/2023

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Nom du contrat	Nom du signataire	Type de contrat	Date de début	Date de fin
Asst secteur A	Agence SUEZ EAU FRANCE	Affermage	01/04/2023	31/12/2029
STEP Flacourt-Favrieux-Le Tertre	Agence SUEZ EAU FRANCE	Marché d'exploitation	09/11/2017	27/04/2023
STEP Flacourt-Favrieux-Le Tertre	Agence SUEZ EAU FRANCE	Marché d'exploitation	27/04/2023	28/04/2027
Rosny et 12 communes				
18 communes secteur 1	Agence SUEZ EAU FRANCE	Affermage	01/01/2018	31/03/2023
Asst secteur A	Agence SUEZ EAU FRANCE	Affermage	01/04/2023	31/12/2029
Contrat PR lot 1	Agence SUEZ EAU FRANCE	Marché d'exploitation	01/08/2019	31/05/2023
Contrat PR lot 1	VEOLIA	Marché d'exploitation	01/06/2023	30/11/2028
Contrat PR lot 2	SEFO-AQUALIA	Marché d'exploitation	01/08/2019	31/05/2023
Contrat PR lot 2	SEFO-AQUALIA	Marché d'exploitation	01/06/2023	30/11/2028
Boinville-Goussonville-Jumeauville				
Assainissement secteur 2	SAUR	Affermage	01/01/2018	31/03/2023
Asst secteur A	Agence SUEZ EAU FRANCE	Affermage	01/04/2023	31/12/2029
ERSE	ERSE	Marché d'exploitation	01/01/2021	27/04/2023
STEP Jumeauville et Goussonville	Agence SUEZ EAU FRANCE	Marché d'exploitation	01/09/2024	28/04/2029
Saint Martin la Garenne				
Assainissement secteur 2	SAUR	Affermage	01/01/2018	31/03/2023
Assainissement secteur B	VEOLIA	Affermage	01/04/2023	31/12/2029
STEP du Bourg	Agence SUEZ EAU FRANCE	Marché d'exploitation	01/04/2011	31/03/2026
STEP Sandrancourt	Agence SUEZ EAU FRANCE	Marché d'exploitation	09/11/2017	27/04/2023
STEP Sandrancourt	Agence SUEZ EAU FRANCE	Marché d'exploitation	27/04/2023	28/04/2027
Les Mureaux et 8 communes				
20 communes et secteur 2	SAUR	Affermage	01/01/2018	31/03/2023
ex SIARM	Agence SUEZ EAU FRANCE	Affermage	01/01/2011	31/03/2023
Poissy et 7 communes	VEOLIA EAU	Affermage	01/01/2018	31/03/2023

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Nom du contrat	Nom du signataire	Type de contrat	Date de début	Date de fin
Gestion des boues	SUEZ ORGANIQUE	Marché	14/11/2019	13/02/2024
Assainissement secteur B	VEOLIA	Affermage	01/04/2023	31/12/2029
Assainissement secteur C	VEOLIA	Affermage	01/04/2023	31/12/2029
STEP Les Mureaux	SUEZ - DEGREMONT	Marché d'exploitation	12/06/2016	30/09/2025
Contrat PR lot 2	SEFO-AQUALIA	Marché d'exploitation	01/06/2023	30/11/2028
STEP EPONE MEZIERES				
STEP Mézières	VEOLIA EAU	Affermage	14/02/2011	28/04/2023
STEP Rosny				
STEP ROSNY	Agence SUEZ EAU FRANCE	Marché Global de Performance	01/09/2022	01/09/2031
Guitrancourt				
STEP Guitrancourt	Agence SUEZ EAU FRANCE	Marché d'exploitation	08/02/2017	01/12/2023
STEP Guitrancourt	Agence SUEZ EAU FRANCE	Marché d'exploitation	30/11/2023	29/11/2030
secteur 4 Andrésy-Chanteloup				
Assainissement secteur 4	SEFO	Affermage	01/01/2018	31/03/2023
Assainissement secteur D	SEFO	Affermage	01/04/2023	31/12/2029
Médan				
Médan	Suez	Affermage	03/01/2013	31/03/2023
Asst secteur C	VEOLIA	Affermage	01/04/2023	31/12/2029
Villennes-sur-Seine				
Villennes	Suez	Affermage	01/06/2011	31/05/2026
secteur 2-3 : Meulan, Mézy, Hardricourt, Evecquemont, Chapet, Bouafle, Poissy et Triel				
Secteur 3	Veolia Eau	Affermage	01/01/2018	31/03/2023
Asst secteur C	VEOLIA	Affermage	01/04/2023	31/12/2029
Asst secteur B	VEOLIA	Affermage	01/04/2023	31/12/2029
Carrières-sous-Poissy				
Secteur 7	SEFO	Affermage	01/01/2022	31/12/2026
Ecquevilly				
Ecquevilly	Agence SUEZ EAU FRANCE	Affermage	01/08/2012	31/07/2024
Vaux sur Seine				
Vaux-sur-Seine	SEFO	Affermage	01/01/2022	31/12/2026
Tessancourt				
secteur 5 Tessancourt	SEFO	Affermage	01/01/2020	31/12/2024

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

1.2.2. Les avenants

Avenant	Date d'effet	Objet
ACHERES (Achères)		
avenant 1	01/01/2020-31/05/2025	Poste des Arches et Souches
avenant 2	01/04/2019-31/07/2024	Mise en place auto facturation tva
avenant 3	01/07/2020-31/07/2024	Intégration ouvrages eaux pluviales
ex SIARM (Les Mureaux, 8 communes)		
avenant 1	01/01/2017-31/12/2022	Intégration CU
avenant 2	01/04/2019-31/12/2022	Autofacturation Tva
avenant 3	01/04/2019-31/03/2023	Prolongation de 3 mois
Ecquevilly (Les Mureaux, 8 communes)		
avenant 1	01/01/2017-31/07/2024	transfert compétence vers CU
avenant 2	01/04/2019-31/07/2024	Autofacturation Tva
Médan (Médan)		
avenant 1	01/04/2019-31/12/2022	mise en place auto facturation
avenant 2	01/04/2019-31/03/2023	Prolongation de 3 mois
Montcient (Montcient)		
avenant 1	01/01/2017-31/12/2022	Partition du périmètre suite création CU
avenant 2	01/04/2019-31/12/2022	mise en place auto facturation
avenant 3	01/07/2020-31/12/2022	Intégration gestion eaux pluviales
avenant 4	01/04/2019-31/03/2023	Prolongation de 3 mois
Affermage Conflans-Andrésy-Chanteloup (secteur 4 Andrésy-Chanteloup)		
avenant 1	17/05/2019-31/12/2022	Mise à jour patrimoine affermé
avenant 2	01/04/2019-31/03/2023	Prolongation de 3 mois
Villennes (Villennes)		
avenant 1	01/04/2019-31/05/2026	mise en place autofacturation

1.3. Nombre d'abonnés et population desservie

En 2024, le service public d'assainissement collectif a desservi 88 505 abonnés représentant une population de 425 200 habitants [1] (soit 4,8 habitants/abonné).


La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de 67 abonnés/km pour l'année 2024.

[1] Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle est ou peut être raccordée.

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

1.4. Volumes facturés

	Volumes facturés en 2023 (m3)	Volumes facturés en 2024 (m3)	Variation en %
Tous abonnés	19 599 183	**19 659 149**	
Total des volumes facturés aux abonnés (sur 365 j)	19 599 183	**19 659 149**	**+ 0 ,2 %**

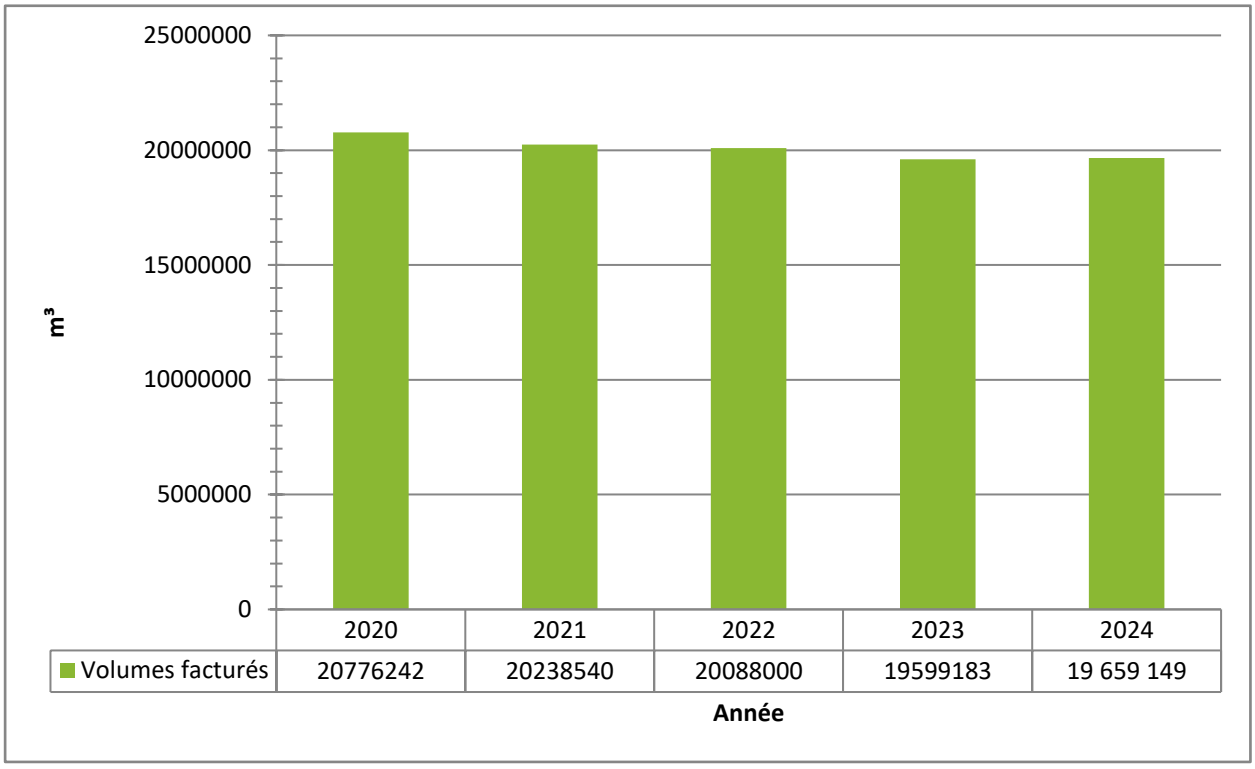

1.5. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0)

Le nombre d'arrêtés autorisant le déversement d'eaux usées non-domestiques signés par la collectivité responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l'article L1331-10 du Code de la santé publique est de **51** en 2024.

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

1.6. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert

Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué (hors branchements) de :

- 442,71 km de réseau unitaire,
- 868,53 km de réseau séparatif d'eaux usées,

Soit un linéaire de collecte total de 1 311,24 km (1 433 km en 2023) et 84 983 branchements.

273 branchements créés en 2024.

Le linéaire inspecté est de 81 277,78 ml ce qui représente un taux d'inspection télévisée annuel de 1,28%.

1.7. Le patrimoine du service

	Exercice 2023	Exercice 2024
Nombre de stations d'épuration	22	**22**
Nombre de postes de relèvement	195	**195**
Nombre de bassins tampons	21	**21**
Nombre de déversoirs d'orage	93	**93**
Nombre de branchements	84 983	**84 983**

1.8. Ouvrages d'épuration des eaux usées

Caractéristiques générales des stations :

Station	Code Sandre	Filière de traitement	Capacité nominale STEU en EH (1)	Soumise à	Milieu récepteur du rejet
Gargenville-Issou					
STEP Gargenville	30000178267	Boues activées	12 000	Autorisation	La Seine
Aubergenville					
STEP Aubergenville	37802902000	Boues activées	17 200	Autorisation	La Seine
Juziers					
station d'épuration Juziers	37832701000	boues activées faible charge	4 000	Autorisation	La Seine
Mauldre					
station d'épuration Nézel	37845101000	traitement biologique par procédé organica	6 400	déclaration	Mauldre
Orgeval, Morainvilliers, Les Alluets le Roi					
station d'épuration	37843101000	Boues activées	10 800	autorisation	Ru d'Orgeval
Limay					

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Station	Code Sandre	Filière de traitement	Capacité nominale STEU en EH (1)	Soumise à	Milieu récepteur du rejet
station d'épuration Port Autonome	37833501000	Boues activées + membranaire	54 000	autorisation	La Seine
Guernes					
station d'épuration Guernes	37829002000	Boues activées faible charge	2 000	Autorisation	La Seine
Verneuil-Vernouillet					
station d'épuration Verneuil	37864201000	Boues activées faible charge	45 000	autorisation	La Seine
Arnouville-Hargeville					
station d'épuration Arnouville	378020010000	rhizofiltration	1 000	déclaration	Ru de Senneville
station d'épuration Hargeville	37830001000	rhizofiltration	600	déclaration	Ru de Senneville
Perdreauville					
station d'épuration Perdreauville	30000178484	boues activées	1 500	autorisation	ru de Bléry
Flacourt-Favrieux-Le Tertre Saint Denis					
station d'épuration Favrieux	37823101000	rhizofiltration	200	déclaration	ru du Pont Bas Cheval
station d'épuration Flacourt	37823401000	rhizofiltration	200	déclaration	ru du Pont Bas Cheval
station d'épuration le Tertre St D	37860801000	rhizofiltration	200	déclaration	ru du Pont Bas Cheval
Saint Martin la Garenne					
station d'épuration Bourg	37856701000	Procédé Rhizopur	600	déclaration	La Seine
station d'épuration Sandrancourt	37856702000	Rhizofiltration	280	déclaration	La Seine
STEP Epône Mézières					
STEP de Mézières	37840201000	boue activée	10 833	autorisation	La Seine
Epuration Rosny					
station d'épuration Rosny	37853101000	boues activées	141 450	autorisation	La Seine
Guitrancourt					
station d'épuration Fontenay	37829601000	Boues activées	2 000	déclaration	Ru de Fontenay
Epuration Mureaux					
station d'épuration Les Mureaux	37844001000	Boues activées	120 500	autorisation	Seine

Charges rejetées par l'ouvrage :

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Station	Nombre bilan 24h	Concentration (en mg/L) et rendement (en %)												Commentaire
		DBO		DCO		MES		NGL		PT		NK		
Gargenville-Issou														
STEP Gargenville	25	2.5	98,00	20.8	93,00	5.1	97,00	6.7	88,00	1.3	83,00	3.7	93,0	Conformité en cours
Juziers														
station d'épuration Juziers	12	3.5	98,20	23.8	95,30	8	97,00	11.5	87,40	1.6	82,40	4.1	95,7	
Mauldre														
station d'épuration Nézel	12	3.9	97,00	21.6	92,60	4.8	97,60	4.1	90,80	0.5	91,90	-	-	
Aubergenville														
station d'épuration Aubergenville	24	3.5	97,70	22.3	93,70	4.4	97,70	5.5	91,00	0.9	87,00	2	97,2	
Orgeval, Morainvilliers, Les Alluets le Roi														
station d'épuration	24	3.6	98,00	22	95,00	5.8	96,30	6.7	91,00	0.7	88,80	5.3	95,4	
Limay														
station d'épuration Port Autonome	104	3.2	98,00	18.2	95,40	2.2	98,60	6.5	88,70	0.6	89,70	1.4	97,6	
Guernes														
station d'épuration Guernes	2	6.37	95,72	20.02	96,20	2.67	98,87	6.75	89,81	1.02	85,31	5.43	91,8	
Verneuil et Vernouillet														
station d'épuration Verneuil	52	3	98,92	18.66	97,74	3	99,20	3.23	96,33	0.75	92,13	2.16	97,5	
Arnouville et Hargeville														
station d'épuration Arnouville	2	5.1	94,00	22.6	91,00	4.5	94,70	24.3	46,30	2.7	66,30	1.9	9540	
station d'épuration Hargeville	2	3	86,90	17.8	86,40	4.5	95,50	19	46,60	1.6	5070,00	1.6	88,8	
Perdreauville														
station d'épuration Perdreauville	4	3.54	98,35	29.02	95,47	5.35	9835,00	16.6	79,22	2.56	68,30	13.15	83,5	
Flacourt-Favrieux-Le Tertre Saint Denis														

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Station	Nombre bilan 24h	Concentration (en mg/L) et rendement (en %)												Commentaire
		DBO		DCO		MES		NGL		PT		NK		
station d'épuration Favrieux	2	4.2	90,20	23.9	73,30	3.6	87,90	1.2	4 020,00	0.15	9,10	1.3	94,60	
station d'épuration Flacourt	2	3.7	98,50	23.7	94,20	5.2	95,70	1.02	45,70	0.15	21,50	2.4	97,40	
station d'épuration le Tertre St D	2	3	98,30	20.3	95,70	4.2	97,40	0.94	46,40	0.19	0,00	0.9	99,20	
Boinville-Goussonville-Jumeauville														
STEP GOUSSONVILLE	2	3.1	91,80	7.9	95,40	2	97,60	-	-	2.8	18,40	0.6	98,60	
STEP JUMEAUVILLE	2	4.6	97,40	13.9	98,00	6.7	98,40	-	-	2.5	78,80	1.4	98,70	
Saint Martin la Garenne														
station d'épuration Bourg	1	13.4	96,30	105	84,80	15.3	97,20	-	-	-	-	36.6	76,50	
station d'épuration Sandrancourt	2	3	97,10	33.9	92,60	4.3	99,10	-	-	-	-	-	-	
Epône et Mézières														
STEP de Mézières	24	11.49	85,39	33.73	89,27	13.84	91,05	8.76	78,84	0.85	78,71	7.08	82,16	
Rosny-sur-Seine														
station d'épuration Rosny	182	4.2	98,20	23.6	95,50	5.9	9 750,00	2.4	95,20	0.5	92,00	1.8	96,80	
Guitrancourt														
station d'épuration Fontenay	12	4.6	94,80	26.1	88,50	9.3	91,40	-	-	-	-	2.7	96,00	
Les Mureaux														
station d'épuration Les Mureaux	156	3.23	98,80	20.49	96,00	5.92	98,10	9.78	84,80	0.38	94,50	3.59	94,40	

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique d'un abonné domestique

(2) en tonnes de Matière Sèche (tMS)

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

1.9. Boues et sous-produits de l'épuration (D203.0)

Boues évacuées (en tonnes de Matières Sèches)	Exercice 2023 en tMS	Exercice 2024 en tMS
Gargenville-Issou		
STEP Gargenville 030000178267	122,0	80,00
Juziers		
station d'épuration Juziers 037843101000	77,2	77,30
Mauldre		
station d'épuration Nézel 037843101000	39,5	27,80
Aubergenville		
station d'épuration Aubergenville 037802902000	201,1	185,0
Orgeval, Morainvilliers, Les Alluets le Roi		
station d'épuration 037843101000	162,0	159,00
Limay		
station d'épuration Port Autonome 037843101000	403,0	371,9
Guernes		
station d'épuration Guernes 037843101000	7,8	10,0
Verneuil Vernouillet		
station d'épuration Verneuil 037864201000	336,0	371,20
Arnouville-Hargeville		
station d'épuration Arnouville 37802001000	14,9	17,40
station d'épuration Hargeville	0	13,00
Perdreauville		
station d'épuration Perdreauville 037843101000	5,7	3,8
Flacourt-Favrieux-Le Tertre Saint Denis		
station d'épuration Favrieux	0	0,00
station d'épuration Flacourt 37823401000	0	3,00
station d'épuration le Tertre St D 037860801000	0	0,00
Boinville-Goussonville-Jumeauville		
STEP GOUSSONVILLE 037843101000	0	0
STEP JUMEAUVILLE 037843101000	0	0
Saint Martin la Garenne		
station d'épuration Bourg 37856701000	0	4,0
station d'épuration Sandrancourt 37856702000	0	0,00
STEP Epône Mézières		
STEP de Mézières 037843101000	105,6	131,50
STEP Rosny		
station d'épuration Rosny 37853101000	800,0	1 198,00
Guitrancourt		
station d'épuration Fontenay 037843101000	18,5	22,3

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Epuration Mureaux		
station d'épuration Les Mureaux 37844001000	1 157,0	1402,0

Sous-produits de l'épuration	Boues brutes (tMB)	Sables (t)	Graisses (m³)	Refus de dégrillage (m³)
Gargenville-Issou				
STEP Gargenville 030000178267	96,00	-	-	13,90
Juziers				
station d'épuration Juziers 037843101000	2 654,00	19,58	78,64	18,48
Mauldre				
station d'épuration Nézel 037843101000	149,00	33,20	22,50	20,00
Aubergenville				
station d'épuration Aubergenville 037802902000	910,00	58,00	86,00	53,00
Orgeval, Morainvilliers, Les Alluets le Roi				
station d'épuration 037843101000	789,00	22,82	-	32,00
Limay				
station d'épuration Port Autonome 037843101000	1 645,00	44,50	-	126,19
Guernes				
station d'épuration Guernes 037843101000	53,00	15,30	-	6,00
Verneuil Vernouillet				
station d'épuration Verneuil 037864201000	1 946,20	35,60	-	211,20
Arnouville-Hargeville				
station d'épuration Arnouville 37802001000	0,00	-	-	0,00
station d'épuration Hargeville	0,00	-	-	0,00
Perdreauville				
station d'épuration Perdreauville 037843101000	334,10	-	-	2,40
Flacourt-Favrieux-Le Tertre Saint Denis				
station d'épuration Flacourt 37823401000	4,00	-	-	-
station d'épuration Favrieux	0,00	-	-	-
station d'épuration le Tertre St D 037860801000	0,00	-	-	0,00
Boinville-Goussonville-Jumeauville				
STEP JUMEAUVILLE 037843101000	0,00	2,00	-	-
STEP GOUSSONVILLE 037843101000	0,00	5,46	-	0,24
Saint Martin la Garenne				
station d'épuration Bourg 37856701000	21,00	2,25	-	0,10
station d'épuration Sandrancourt 37856702000	0,00	-	-	0,00

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Sous-produits de l'épuration	Boues brutes (tMB)	Sables (t)	Graisses (m³)	Refus de dégrillage (m³)
STEP Epône Mézières				
STEP de Mézières 037843101000	3 021,00	3,60	16,10	24,00
STEP Rosny				
station d'épuration Rosny 37853101000	6 474,00	49,77	96,46	67,90
Guitrancourt				
station d'épuration Fontenay 037843101000	373,00	-	17,60	8,00
Epuration Mureaux				
station d'épuration Les Mureaux 37844001000	4 560,00	14,74	0,00	29,28

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

2. Tarification de l'assainissement et recettes du service

2.1. Modalités de tarification

2.1.1. Tarifs domestiques

La facture d'assainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).

2.2. Facture d'assainissement type

Les tarifs applicables pour une consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE (120 m3 HT/an) sont :

Service	Facture type	1er janvier 2024	1er janvier 2025
Mousseaux-sur-Seine	Part de la collectivité	157,44 € HT	**163,80 € HT**
	Part du délégataire	16,32 € HT	**16.48 € HT**
	Redevance de modernisation des réseaux ou performance	22,20 € HT	**3,20 € HT**
	Taux de TVA	10,00 %	**10,00 %**
	Montant de la TVA	19,60 €	**18.34**
	Total HT	195,96 €	**183.48**
	Total TTC	215,56 €	**201.82**
Gargenville-Issou	Part de la collectivité	173,88 € HT	**180,36 € HT**
	Part du délégataire	16.02 € HT	**16,18 € HT**
	Redevance de modernisation des réseaux ou performance	22,20 € HT	**8.40 € HT**
	Taux de TVA	10,00 %	**10,00 %**
	Montant de la TVA	26,85 €	**20.49**
	Total HT	212,10 €	**204.94**
	Total TTC	233,31 €	**225.43**
Juziers	Part de la collectivité	225,36 € HT	**232,32 € HT**
	Part du délégataire	20,98 € HT	**21,16 € HT**
	Redevance de modernisation des réseaux ou performance	22,20 € HT	**8.40 € HT**
	Taux de TVA	10,00 %	**10,00 %**
	Montant de la TVA	26,85	**26.18**

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Service	Facture type	1er janvier 2024	1er janvier 2025
	Total HT	268,54 €	**261.88**
	Total TTC	295,39 €	**288.06**
Epône-Mézières	Part de la collectivité	236,76 € HT	**243,84 € HT**
	Part du délégataire	16,02 € HT	**16,18 € HT**
	Redevance de modernisation des réseaux ou performance	22,20 € HT	**8.40 € HT**
	Taux de TVA	10,00 %	**10,00 %**
	Montant de la TVA	27,50 €	**26.84**
	Total HT	274,98 €	**268.42**
	Total TTC	302,48 €	**295.26**
Aulnay-sur-Mauldre, Nézel	Part de la collectivité	225,36 € HT	**232,32 € HT**
	Part du délégataire	20.98€ HT	**21,16 € HT**
	Redevance de modernisation des réseaux ou performance	22,20 € HT	**8.40 € HT**
	Taux de TVA	10,00 %	**10,00 %**
	Montant de la TVA	26,85 €	**26.18**
	Total HT	268,54 €	**261.88**
	Total TTC	295,39 €	**288.06**
La Falaise	Part de la collectivité	225,36 € HT	**220,80 € HT**
	Part du délégataire	20,98 € HT	**21,16 € HT**
	Redevance de modernisation des réseaux ou performance	22,20 € HT	**8.40 € HT**
	Taux de TVA	10,00 %	**10,00 %**
	Montant de la TVA	26,85 €	**25.03**
	Total HT	268,54 €	**250.36**
	Total TTC	295,39 €	**275.39**
Aubergenville	Part de la collectivité	236,76 € HT	**238,80 € HT**
	Part du délégataire	26,99 € HT	**22.79 € HT**
	Redevance de modernisation des réseaux ou performance	22,20 € HT	**8.40 € HT**
	Taux de TVA	10,00 %	**10,00 %**
	Montant de la TVA	28,60 €	**26.99**
	Total HT	285,95 €	**269.99**
	Total TTC	314,54 €	**296.98**
	Part de la collectivité	210,36 € HT	**217,20 € HT**

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Service	Facture type	1er janvier 2024	1er janvier 2025
Orgeval, Morainvilliers, Les Alluets le Roi	Part du délégataire	26,99 € HT	**22.79 € HT**
	Redevance de modernisation des réseaux ou performance	22,20 € HT	**8.40 € HT**
	Taux de TVA	10,00 %	**10,00 %**
	Montant de la TVA	25,95 €	**24.83**
	Total HT	259,55 €	**248.39**
	Total TTC	285,50 €	**273.22**
Orgeval (secteur ex SIARH)	Part des collectivités	189,60 € HT	**199,20 € HT**
	Part des délégataires	74,89 € HT	**69,16 € HT**
	Redevance de modernisation des réseaux ou performance	22,20 € HT	**3,20 € HT**
	Taux de TVA	10,00 %	**10,00 %**
	Montant de la TVA	28,67	**27.15**
	Total HT	286,69 €	**271.56**
	Total TTC	315,36 €	**298.71**
Achères	Part des collectivités	168,48 € HT	**177,84 € HT**
	Part du délégataire	64,92 € HT	**51.36 € HT**
	Redevance de modernisation des réseaux ou performance	22,20 € HT	**3,20 € HT**
	Taux de TVA	10,00 %	**10,00 %**
	Montant de la TVA	25,56 €	**23.24**
	Total HT	255,60 €	**232.4**
	Total TTC	281,16 €	**255.64**
Limay	Part de la collectivité	166,32 € HT	**172,68 € HT**
	Redevance de modernisation des réseaux ou performance et VNF	22,20 € HT	**8.40 € HT**
	Taux de TVA	10,00 %	**10,00 %**
	Montant de la TVA	18,85 €	**18.10**
	Total HT	188,52 €	**181.08**
	Total TTC	207,37 €	**199.18**
Guernes	Part de la collectivité	157,44 € HT	**163,80 € HT**
	Part du délégataire	16,02 € HT	**16,18 € HT**
	Redevance de modernisation des	22,20 € HT	**8.40 € HT**

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Service	Facture type	1er janvier 2024	1er janvier 2025
	réseaux ou performance		
	Taux de TVA	10,00 %	**10,00 %**
	Montant de la TVA	19,57 €	**18.83**
	Total HT	195,66 €	**188.38**
	Total TTC	215,23 €	**207.21**
Conflans-sainte-Honorine	Part de la collectivité	213,84 € HT	**220,68 € HT**
	Part du délégataire	12,05 € HT	**12,17 € HT**
	Redevance de modernisation des réseaux ou performance	22,20 € HT	**3,20 € HT**
	Taux de TVA	10,00 %	**10,00 %**
	Montant de la TVA	24,81 €	**23.60**
	Total HT	248,09 €	**236.05**
	Total TTC	272,90 €	**259.65**
Poissy	Part des collectivités	156,84 € HT	**166,08 € HT**
	Part des délégataires	61,22 € HT	**59,81 € HT**
	Redevance de modernisation des réseaux ou performance	22,20 € HT	**3,20 € HT**
	Taux de TVA	10,00 %	**10,00 %**
	Montant de la TVA	24,03 €	**22.90**
	Total HT	240,26 €	**229.09**
	Total TTC	264,29 €	**251.99**
Triel-sur-Seine	Part des collectivités	257,52 € HT	**267,72 € HT**
	Part des délégataires	61,22 € HT	**59,81 € HT**
	Redevance de modernisation des réseaux ou performance	22,20 € HT	**3,20 € HT**
	Taux de TVA	10,00 %	**10,00 %**
	Montant de la TVA	34,09€	**33.07**
	Total HT	340,95 €	**330.73**
	Total TTC	375,04 €	**363.80**
Verneuil sur Seine	Part de la collectivité	150,00 € HT	**156,24 € HT**
	Part du délégataire	25,94 € HT	**26,14 € HT**
	Redevance de modernisation des réseaux ou performance	22,20 € HT	**8.40 € HT**
	Taux de TVA	10,00 %	**10,00 %**
	Montant de la TVA	19 ,81 €	**19.07**

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Service	Facture type	1er janvier 2024	1er janvier 2025
	Total HT	198,14 €	**190.78**
	Total TTC	217,95 €	**209.85**
Vernouillet	Part de la collectivité	178,92 € HT	**185,40 € HT**
	Part du délégataire	25,94 € HT	**26,14 € HT**
	Redevance de modernisation des réseaux ou performance	22,20 € HT	**8.40 € HT**
	Taux de TVA	10,00 %	**10,00 %**
	Montant de la TVA	22,71 €	**21.99**
	Total HT	227,06 €	**219.94**
	Total TTC	249,77 €	**241.93**
Arnouville-Hargeville	Part de la collectivité	231,72 € HT	**238,80 € HT**
	Part du délégataire	16,32 € HT	**16.48 € HT**
	Redevance de modernisation des réseaux ou performance	22,20 € HT	**8.40 € HT**
	Taux de TVA	10,00 %	**10,00 %**
	Montant de la TVA	27,02 €	**26.36**
	Total HT	270,24 €	**263.68**
	Total TTC	297,26 €	**290.04**
Perdreauville	Part de la collectivité	157,44 € HT	**163,80 € HT**
	Part du délégataire	16,32 € HT	**16.48 € HT**
	Redevance de modernisation des réseaux ou performance	22,20 € HT	**8.40 € HT**
	Taux de TVA	10,00 %	**10,00 %**
	Montant de la TVA	19,60 €	**18.86**
	Total HT	195,96 €	**188.68**
	Total TTC	215,56 €	**207.54**
Flacourt-Favrieux-Le Tertre Saint Denis	Part de la collectivité	271,92 € HT	**279,36 € HT**
	Part du délégataire	16,32 € HT	**16.48 € HT**
	Redevance de modernisation des réseaux ou performance	22,20 € HT	**8.40 € HT**
	Taux de TVA	10,00 %	**10,00 %**
	Montant de la TVA	31 ,04 €	**30.42**
	Total HT	310,44 €	**304.24**
	Total TTC	341,48 €	**334.66**
	Part de la collectivité	157,44 € HT	**163,80 € HT**

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Service	Facture type	1er janvier 2024	1er janvier 2025
Mantes la Jolie, Rosny-sur-Seine, Rolleboise, Méricourt,Buchelay, Fontenay-Mauvoisin, Jouy-Mauvoisin, Vert, Breuil Bois Robert, Mantes la Ville, Soindres, Auffreville-Brasseuil, Magnanville	Part du délégataire	16,32 € HT	**16.48 € HT**
	Redevance de modernisation des réseaux ou performance	22,20 € HT	**8.40 € HT**
	Taux de TVA	10,00 %	**10,00 %**
	Montant de la TVA	19,60 €	**18.86**
	Total HT	195,96 €	**188.68**
	Total TTC	215,56 €	**207.54**
Boinville-en-Mantois-Goussonville-Jumeauville	Part de la collectivité	190,20 € HT	**196,80 € HT**
	Part du délégataire	16,32 € HT	**16.48 € HT**
	Redevance de modernisation des réseaux ou performance	22,20 € HT	**8.40 € HT**
	Taux de TVA	10,00 %	**10,00 %**
	Montant de la TVA	22,87 €	**22.16**
	Total HT	228,72 €	**221.68**
	Total TTC	251,59 €	**243.84**
Saint Martin la Garenne	Part de la collectivité	202,80€ HT	**199,20 € HT**
	Part du délégataire	16,02 € HT	**16,18 € HT**
	Redevance de modernisation des réseaux ou performance	22,20 € HT	**8.40 € HT**
	Taux de TVA	10,00 %	**10,00 %**
	Montant de la TVA	24,10 €	**22.37**
	Total HT	241,02 €	**223.78**
	Total TTC	265,12 €	**246.15**
Guitrancourt	Part de la collectivité	166,32 € HT	**172,68 € HT**
	Redevance de modernisation des réseaux ou performance et VNF	22,20 € HT	**8.40 € HT**
	Taux de TVA	10,00 %	**10,00 %**
	Montant de la TVA	18,85 €	**18.10**
	Total HT	188,52 €	**181.08**
	Total TTC	207,37 €	**199.18**
Andrésy	Part des collectivités	205,92 € HT	**202,92 € HT**
	Part des délégataires	59,95 € HT	**58,54 € HT**
	Redevance de modernisation des	22,20 € HT	**3,20 € HT**

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Service	Facture type	1er janvier 2024	1er janvier 2025
	réseaux ou performance		
	Taux de TVA	10,00 %	**10,00 %**
	Montant de la TVA	27,55 €	**26.46**
	Total HT	275,47 €	**264.66**
	Total TTC	303,02 €	**291.12**
Chanteloup-les-Vignes	Part des collectivités	194,64 € HT	**204,24 € HT**
	Part des délégataires	59,95 € HT	**58,54 € HT**
	Redevance de modernisation des réseaux ou performance	22,20 € HT	**3,20 € HT**
	Taux de TVA	10,00 %	**10,00 %**
	Montant de la TVA	27,68 €	**26.59**
	Total HT	276,79 €	**265.98**
	Total TTC	304,47 €	**292.57**
Les Mureaux	Part de la collectivité	216,60 € HT	**223,44 € HT**
	Part du délégataire	16,02 € HT	**16,18 € HT**
	Redevance de modernisation des réseaux ou performance	22,20 € HT	**8.40 € HT**
	Taux de TVA	10,00 %	**10,00 %**
	Montant de la TVA	25,48 €	**24.80**
	Total HT	254,82 €	**248.02**
	Total TTC	280,30 €	**272.82**
Flins-sur-Seine	Part de la collectivité	246,72 € HT	**253,92 € HT**
	Part du délégataire	13,32 € HT	**13,44 € HT**
	Redevance de modernisation des réseaux ou performance	22,20 € HT	**8.40 € HT**
	Taux de TVA	10,00 %	**10,00 %**
	Montant de la TVA	28,22 €	**27.57**
	Total HT	282,24 €	**275.76**
	Total TTC	310,46 €	**303.33**
Evecquemont	Part de la collectivité	204,00 € HT	**210,72 € HT**
	Part du délégataire	16,02 € HT	**16,18 € HT**
	Redevance de modernisation des réseaux ou performance	22,20 € HT	**8.40 € HT**
	Taux de TVA	10,00 %	**10,00 %**
	Montant de la TVA	24,22 €	**23.53**

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Service	Facture type	1er janvier 2024	1er janvier 2025
	Total HT	242,22 €	**235.3**
	Total TTC	266,44 €	**258.83**
Sailly, Drocourt, Guerville, Follainville-Dennemont, Fontenay-saint-Père et Porcheville	Part de la collectivité	157,44 € HT	**163,80 € HT**
	Part du délégataire	16,02 € HT	**16,18 € HT**
	Redevance de modernisation des réseaux ou performance	22,20 € HT	**8.40 € HT**
	Taux de TVA	10,00 %	**10,00 %**
	Montant de la TVA	19,57 €	**18.83**
	Total HT	195,66 €	**188.38**
	Total TTC	215,23 €	**207.21**
Brueil-en-Vexin	Part de la collectivité	271,92 € HT	**279,36 € HT**
	Part du délégataire	16,02 € HT	**16,18 € HT**
	Redevance de modernisation des réseaux ou performance	22,20 € HT	**8.40 € HT**
	Taux de TVA	10,00 %	**10,00 %**
	Montant de la TVA	31,01 €	**30.39**
	Total HT	310,14 €	**303.94**
	Total TTC	341,15 €	**334.33**
Gaillon-sur-Montcient, Oinville-sur-Montcient, Lainville-en-Vexin, Jambville et Montalet le Bois	Part de la collectivité	271,92 € HT	**279,36 € HT**
	Part du délégataire	16,02 € HT	**16,18 € HT**
	Redevance de modernisation des réseaux ou performance	22,20 € HT	**3,20 € HT**
	Taux de TVA	10,00 %	**10,00 %**
	Montant de la TVA	31,01 €	**29.87**
	Total HT	310,14 €	**298.74**
	Total TTC	341,15 €	**328.61**
Médan	Part des collectivités	205,92 € HT	**215,64 € HT**
	Part des délégataires	61,22 € HT	**59,81 € HT**
	Redevance de modernisation des réseaux ou performance	22,20 € HT	**3,20 € HT**
	Taux de TVA	10,00 %	**10,00 %**
	Montant de la TVA	28,93 €	**27.86**
	Total HT	289,34 €	**278.65**
	Total TTC	318,27 €	**306.51**
Villennes-sur-Seine	Part des collectivités	200,88 € HT	**210,60 € HT**

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Service	Facture type	1er janvier 2024	1er janvier 2025
	Part du délégataire	99,77 € HT	**107,42 € HT**
	Redevance de modernisation des réseaux ou performance	22,20 € HT	**3,20 € HT**
	Taux de TVA	10,00 %	**10,00 %**
	Montant de la TVA	33,17 €	**32.12**
	Total HT	331,73 €	**321.22**
	Total TTC	364,90 €	**353.34**
Meulan-en-Yvelines	Part de la collectivité	256,80 € HT	**264,12 € HT**
	Part du délégataire	16,02 € HT	**16,18 € HT**
	Redevance de modernisation des réseaux ou performance	22,20 € HT	**8.40 € HT**
	Taux de TVA	10,00 %	**10,00 %**
	Montant de la TVA	29,50 €	**28.87**
	Total HT	295,02 €	**288.7**
	Total TTC	324,52 €	**317.57**
Mézy-sur-Seine	Part de la collectivité	258,12 € HT	**265,44 € HT**
	Part du délégataire	16,02 € HT	**16,18 € HT**
	Redevance de modernisation des réseaux ou performance	22,20 € HT	**8.40 € HT**
	Taux de TVA	10,00 %	**10,00 %**
	Montant de la TVA	29,63 €	**29.00**
	Total HT	296,34 €	**290.02**
	Total TTC	325,97 €	**319.02**
Hardricourt	Part de la collectivité	207,84 € HT	**214,68 € HT**
	Part du délégataire	16,02 € HT	**16,18 € HT**
	Redevance de modernisation des réseaux ou performance	22,20 € HT	**8.40 € HT**
	Taux de TVA	10,00 %	**10,00 %**
	Montant de la TVA	24,61 €	**23.92**
	Total HT	246,06 €	**239.26**
	Total TTC	270,67 €	**263.18**
Chapet	Part de la collectivité	271,92 € HT	**279,36 € HT**
	Part du délégataire	13,32 € HT	**13,44 € HT**
	Redevance de modernisation des	22,20 € HT	**8.40 € HT**

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Service	Facture type	1er janvier 2024	1er janvier 2025
	réseaux ou performance		
	Taux de TVA	10,00 %	**10,00 %**
	Montant de la TVA	30,74 €	**30.12**
	Total HT	307,44 €	**301.2**
	Total TTC	338,18 €	**331.32**
Bouafle	Part de la collectivité	313,44 € HT	**321,24 € HT**
	Part du délégataire	13,32 € HT	**13,44 € HT**
	Redevance de modernisation des réseaux ou performance	22,20 € HT	**8.40 € HT**
	Taux de TVA	10,00 %	**10,00 %**
	Montant de la TVA	34,90 €	**34.30**
	Total HT	348,96 €	**343.08**
	Total TTC	383,86 €	**377.38**
Carrières-sous-Poissy	Part des collectivités	174,48 € HT	**183,96 € HT**
	Part des délégataires	68,88 € HT	**67.53 € HT**
	Redevance de modernisation des réseaux ou performance	22,20 € HT	**3,20 € HT**
	Taux de TVA	10,00 %	**10,00 %**
	Montant de la TVA	26,56 €	**25.46**
	Total HT	265,56€	**254.69**
	Total TTC	292,12 €	**280.15**
Ecquevilly	Part de la collectivité	201,48 € HT	**208,20 € HT**
	Part du délégataire	22,97 € HT	**22.79 € HT**
	Redevance de modernisation des réseaux ou performance	22,20 € HT	**8.40 € HT**
	Taux de TVA	10,00 %	**10,00 %**
	Montant de la TVA	24,66 €	**23.93**
	Total HT	246,65 €	**239.39**
	Total TTC	271,31 €	**263.32**
Vaux sur Seine	Part de la collectivité	193,92 € HT	**200,64 € HT**
	Part du délégataire	17,48 € HT	**21,16 € HT**
	Redevance de modernisation des réseaux ou performance	22,20 € HT	**8.40 € HT**
	Taux de TVA	10,00 %	**10,00 %**
	Montant de la TVA	23,71€	**23.02**

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Service	Facture type	1er janvier 2024	1er janvier 2025
	Total HT	237,10 €	**230.2**
	Total TTC	260,81 €	**253.22**
Tessancourt	Part de la collectivité	271,92 € HT	**279,36 € HT**
	Part du délégataire	22,49 € HT	**16,18 € HT**
	Redevance de modernisation des réseaux ou performance	22,20 € HT	**8.40 € HT**
	Taux de TVA	10,00 %	**10,00 %**
	Montant de la TVA	32,11€	**30.39**
	Total HT	321,11 €	**303.94**
	Total TTC	353,22 €	**334.33**

2.3. Recettes

- **Mousseaux**

Recettes de l'exploitant :

Type de recette	Exercice 2023 en €	Exercice 2024 en €
Redevances assainissement abonnés	**4 904,00**	**5 120,27 €**

- **Gargenville-Issou**

Recettes de l'exploitant :

Type de recette	Exercice 2023 en €	Exercice 2024 en €
Redevances assainissement abonnés	**76 732,00**	**84 178.87 €**

- **Limay-Guitrancourt**

Recettes de l'exploitant :

Type de recette	Exercice 2023 en €	Exercice 2024 en €
Redevances assainissement abonnés	1 886 000,00	**1 544 760,00**

- **Juziers**

Recettes de l'exploitant :

Type de recette	Exercice 2023 en €	Exercice 2024 en €
Redevances assainissement abonnés	**21 851,00**	**42 265.91**

- **Epône-Mézières**

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Recettes de l'exploitant :

Type de recette	Exercice 2023 en €	Exercice 2024 en €
Redevances assainissement abonnés	76 732,00	78 000,00

- **Mauldre**

Recettes de l'exploitant :

Type de recette	Exercice 2023 en €	Exercice 2024 en €
Redevances assainissement abonnés	20 774,00	27 750.92

- **Aubergenville**

Recettes de l'exploitant :

Type de recette	Exercice 2023 en €	Exercice 2024 en €
Redevances assainissement abonnés	106 035,00	120 728.77

- **Orgeval, Morainvilliers, Les Alluets le Roi**

Recettes de l'exploitant :

Type de recette	Exercice 2023 en €	Exercice 2024 en €
Redevances assainissement abonnés	126 498,00	93 842.38

- **Achères**

Recettes de l'exploitant :

Type de recette	Exercice 2023 en €	Exercice 2024 en €
Redevances assainissement abonnés	629 355,00	693 706.00

- **Guernes**

Recettes de l'exploitant :

Type de recette	Exercice 2023 en €	Exercice 2024 en €
Redevances assainissement abonnés	4 132,00	4 200,00

- **Conflans**

Recettes de l'exploitant :

Type de recette	Exercice 2023 en €	Exercice 2024 en €
Redevances assainissement abonnés	165 851,00	191 314.92

- **Verneuil et Vernouillet**

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Recettes de l'exploitant :

Type de recette	Exercice 2023 en €	Exercice 2024 en €
Redevances assainissement abonnés	362 820,00	348 350.00

- **Arnouville-Hargeville**

Recettes de l'exploitant :

Type de recette	Exercice 2023 en €	Exercice 2024 en €
Redevances assainissement abonnés	5 920,00	9 992.40

- **Perdreauville**

Recettes de l'exploitant :

Type de recette	Exercice 2023 en €	Exercice 2024 en €
Redevances assainissement abonnés	4 402,00	6 386.66

- **Flacourt-Favrieux-Le Tertre Saint Denis**

Recettes de l'exploitant :

Type de recette	Exercice 2023 en €	Exercice 2024 en €
Redevances assainissement abonnés	2 575,00	3 713.64

- **Mantes la Jolie, Rosny-sur-Seine, Rolleboise, Méricourt, Buchelay, Fontenay-Mauvoisin, Jouy-Mauvoisin, Vert, Breuil Bois Robert, Mantes la Ville, Soindres, Auffreville-Brasseuil, Magnanville**

Recettes de l'exploitant :

Type de recette	Exercice 2023 en €	Exercice 2024 en €
Redevances assainissement abonnés	613 000,00	800 012.08

- **Boinville-Goussonville-Jumeauville**

Recettes de l'exploitant :

Type de recette	Exercice 2023 en €	Exercice 2024 en €
Redevances assainissement abonnés	5 920,00	18 044.94

- **Saint Martin la Garenne**

Recettes de l'exploitant :

Type de recette	Exercice 2023 en €	Exercice 2024 en €
Redevances assainissement abonnés	5 902,00	6 240,00

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

- **Andrésy-Chanteloup**

Recettes de l'exploitant :

Type de recette	Exercice 2023 en €	Exercice 2024 en €
Redevances assainissement abonnés	101 116,00	128 109.08

- **Les Mureaux Follainville-Dennemont, Fontenay saint Père, Guerville, Porcheville, Brueil en Vexin, Drocourt, Sailly, Flins sur Seine**

Recettes de l'exploitant :

Type de recette	Exercice 2023 en €	Exercice 2024 en €
Redevances assainissement abonnés	324 636,00	304 081.02

- **Gaillon-Oinville-Jambville-Montalet-Lainville**

Recettes de l'exploitant :

Type de recette	Exercice 2023 en €	Exercice 2024 en €
Redevances assainissement abonnés	53 122,00	64 376.16

- **Médan**

Recettes de l'exploitant :

Type de recette	Exercice 2023 en €	Exercice 2024 en €
Redevances assainissement abonnés	7 041,00	8 500,00

- **Villennes**

Recettes de l'exploitant :

Type de recette	Exercice 2023 en €	Exercice 2024 en €
Redevances assainissement abonnés	154 220,00	175 380.00

- **Meulan en Yvelines, Mézy sur Seine, Hardricourt, Chapet, Bouafle, Evecquemont, Poissy et Triel**

Recettes de l'exploitant :

Type de recette	Exercice 2023 en €	Exercice 2024 en €
Redevances assainissement abonnés	583 890,00	235 790.07

- **Carrières-sous-Poissy**

Recettes de l'exploitant :

Type de recette	Exercice 2023 en €	Exercice 2024 en €
Redevances assainissement abonnés	164 489,00	297 418.95

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

- **Ecquevilly**

Recettes de l'exploitant :

Type de recette	Exercice 2023 en €	Exercice 2024 en €
Redevances assainissement abonnés	**41 420,00**	**47 300.00**

- **Vaux sur Seine**

Recettes de l'exploitant :

Type de recette	Exercice 2023 en €	Exercice 2024 en €
Redevances assainissement abonnés	**37 184,00**	**73 003.22**

- **Tessancourt sur Aubette**

Recettes de l'exploitant :

Type de recette	Exercice 2023 en €	Exercice 2024 en €
Redevances assainissement abonnés	6 312,00	**8 033.85**

- **Ex SIARH**

Recettes de l'exploitant :

Type de recette	Exercice 2023 en €	Exercice 2024 en €
Redevances assainissement abonnés		**1 921 290.00**

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

3. Indicateurs de performance

3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1)

Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif et le nombre d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement.

$$taux\ de\ desserte\ par\ les\ réseaux\ d'eaux\ usées = \frac{nombre\ d'abonnés\ desservis}{nombre\ d'abonnés\ potentiels} * 100$$

Pour l'année 2024, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de 99,6.

3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P202.2B)

La valeur de l'indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes :

- Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis.
- Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

		Nombre de points
PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points)		
VP.250	Existence d'un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées mentionnant la localisation des ouvrages annexes (postes de relèvement ou de refoulement, déversoirs d'orage, ...), et s'ils existent, des points d'autosurveillance du fonctionnement des réseaux d'assainissement	oui : 10 points non : 0 point
VP.251	Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux réalisés depuis la dernière mise à jour (extension, réhabilitation ou renouvellement de réseaux), ainsi que les données acquises notamment en application de l'article R. 554-34 du code de l'environnement. La mise à jour est réalisée au moins chaque année	oui : 5 points non : 0 point
PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points) (rappel : les 15 points de la partie A doivent avoir été obtenus pour bénéficier de points supplémentaires)		
VP.252 VP.253 VP.254	Existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec mention du linéaire de la canalisation, de la catégorie de l'ouvrage définie en application de l'article R. 554-2 du code de l'environnement ainsi que de la précision des informations cartographiques définie en application du V de l'article R. 554-23 du même code (VP.252) et, pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux, les informations sur les matériaux et les diamètres des canalisations de collecte et de transport des eaux usées (VP.253) La procédure de mise à jour du plan des réseaux est complétée en y intégrant la mise à jour de l'inventaire des réseaux (VP.254)	oui : 10 points non : 0 point
VP.253	De 1 à 5 points (VP.253) : Lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux : • Matériaux et diamètres connus pour 60% à 69,9% du linéaire des réseaux : 1 point supplémentaire • Matériaux et diamètres connus pour 70% à 79,9% du linéaire des réseaux : 2 points supplémentaires • Matériaux et diamètres connus pour 80% à 89,9% du linéaire des réseaux : 3 points supplémentaires • Matériaux et diamètres connus pour 90% à 94,9% du linéaire des réseaux : 4 points supplémentaires • Matériaux et diamètres connus pour au moins 95% du linéaire des réseaux : 5 points supplémentaires)	1 à 5 points sous conditions
VP.255	L'inventaire des réseaux mentionne pour chaque tronçon la date ou la période de pose des tronçons identifiés à partir du plan des réseaux, la moitié (50%) du linéaire total des réseaux étant renseigné. Lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux • Dates ou périodes de pose connues pour moins de 50% du linéaire des réseaux : 0 point • Dates ou périodes de pose connues pour 50% à 59,9% du linéaire des réseaux : 10 points • Dates ou périodes de pose connues pour 60% à 69,9% du linéaire des réseaux : 11 points • Dates ou périodes de pose connues pour 70% à 79,9% du linéaire des réseaux : 12 points • Dates ou périodes de pose connues pour 80% à 89,9% du linéaire des réseaux : 13 points • Dates ou périodes de pose connues pour 90% à 94,9% du linéaire des réseaux : 14 points • Dates ou périodes de pose connues pour au moins 95% du linéaire des réseaux : 15 points	1 à 15 points sous conditions
PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 points) (rappel : 40 points doivent avoir été obtenus globalement en partie A et B, pour pouvoir bénéficier de points supplémentaires)		
VP.256	Lorsque les informations disponibles sur l'altimétrie des canalisations sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur l'altimétrie des canalisations sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux	0 à 15 points sous conditions
VP.257	Localisation et description des ouvrages annexes (postes de relèvement, postes de refoulement, déversoirs, ...	oui : 10 points non : 0 point
VP.258	Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées	oui : 10 points non : 0 point
VP.259	Le plan ou l'inventaire mentionne le nombre de branchements pour chaque tronçon du réseau (nombre de branchements entre deux regards de visite) ; (seuls les services ayant la mission collecte sont concernés par cet item)	oui : 10 points non : 0 point
VP.260	L'inventaire récapitule et localise les interventions et travaux réalisés sur chaque tronçon de réseaux (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...)	oui : 10 points non : 0 point
VP.261	Mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau, un document rendant compte de sa réalisation. Y sont mentionnés les dates des inspections de l'état des réseaux, notamment par caméra, et les réparations ou travaux effectuées à leur suite	oui : 10 points non : 0 point
VP.262	Mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif chiffré portant sur au moins 3 ans)	oui : 5 points non : 0 point
TOTAL		**120**

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Points obtenus et valeur de l'indice par service :

Service	Nombre de points													Total
	VP.250	VP.251	VP.252	VP.253	VP.254	VP.255	VP.256	VP.257	VP.258	VP.259	VP.260	VP.261	VP.262	
Mousseaux	10	5	0	0	0	0	11	10	10	0	10	10	0	**15**
Gargenville-Issou	10	5	-	-	1	-	0	10	10	0	10	10	0	**25**
Juziers	10	5	0	-	1	0	0	10	10	0	10	10	0	**27**
Epône-Mézières	10	5	0	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	**25**
Mauldre	10	5	-	-	-	-	0	10	10	0	10	10	0	**15**
Aubergenville	10	5	0	0	1	0	0	10	10	0	10	10	0	**15**
Orgeval, Morainvilliers, Les Alluets le Roi	10	5	0	0	1	0	0	10	10	0	10	10	0	**15**
Achères	10	5	10	4	1	12	0	10	10	0	10	10	0	**81**
Limay	10	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	**15**
Guernes	10	5	10	0	1	0	0	10	10	0	10	10	0	**25**
Conflans	10	5	10	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**30**
Verneuil Vernouillet	10	5	0	0	1	0	13	10	10	10	10	10	0	**25**
Arnouville-Hargeville	10	5	0	0	1	0	0	10	10	0	10	10	0	**15**
Perdreauville	10	5	0	0	0	0	11	10	10	0	10	10	0	**-**
Flacourt-Favrieux-Le Tertre Saint Denis	10	5	10	5	0	15	11	10	10	10	10	10	10	**15**
Rosny et 12 communes	10	5	0	0	0	0	11	10	10	0	10	10	0	**15**
Boinville-Goussonville-Jumeauville	10	5	10	-	1	-	-	10	10	0	10	10	0	**15**
Saint Martin la Garenne	10	5	10	0	1	0	0	10	10	0	10	10	0	**25**
Guitrancourt	10	5	10	-	1	-	-	10	10	-	-	10	-	**15**

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Andrésy-Chanteloup	10	5	15	5	1	0	0	-	-	0	10	10	0	**30**
Les Mureaux et 8 communes	10	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**25**
Gaillon, Oinville, Lainville, Jambville, Montalet	10	5	10	1	1	0	0	10	10	0	10	10	0	**25**
Médan	10	5	0	0	1	0	0	10	10	0	10	10	0	**28**
Villennes	10	5	0	0	1	0	0	10	10	0	10	10	0	**15**
Carrières-sous-Poissy	10	5	0	0	1	0	0	10	10	0	10	10	0	**27**
Ecquevilly	10	5	0	0	1	0	0	10	10	0	10	10	0	**15**
Vaux sur Seine	10	5	10	5	1	11	0	10	10	10	10	10	0	**91**
Transport ex siarh	10	5	10	5	15	23	0	0		0	0	0	0	**38**
secteur 2-3 : 8 communes	10	5	10	3	10	15	10	10		10	10	10	10	**15**

⇨ **Indice de la collectivité pour l'année 2024 : 27.**

3.3. Conformité de la collecte des effluents (P203.3)

Indicateur en cours de réforme

3.4. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3)

(Uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès des services de la Police de l'Eau. Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

Station	Exercice 2023		Exercice 2024	
	Conformité (%)	DBO5 (kg/j)	Conformité (%)	DBO5 (kg/j)
Gargenville-Issou				
STEP Gargenville	100	410	100	409
Juziers				
station d'épuration Juziers	0	98	100	90
Mauldre				

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Station	Exercice 2023		Exercice 2024	
	Conformité (%)	DBO5 (kg/j)	Conformité (%)	DBO5 (kg/j)
station d'épuration Nézel	100	157	100	88
Aubergenville				
station d'épuration Aubergenville	100	568	100	723
Orgeval, Morainvilliers, Les Alluets le Roi				
station d'épuration Morainvilliers	100	334	100	307
Limay				
station d'épuration Port Autonome	100	868	100	801
Verneuil Vernouillet				
station d'épuration Verneuil	0	1080	100	886
Epône Mézières				
station d'épuration de Mézières	100	151	100	243
Epuration Rosny				
station d'épuration Rosny	100	4199	0	3981
Epuration Mureaux				
station d'épuration Les Mureaux	0	3309	100	3344
Conformité globale	**60**		**80**	

3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3)

(Uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès de la Police de l'Eau. Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

Station	Exercice 2023		Exercice 2024	
	Conformité (%)	DBO5 (kg/j)	Conformité (%)	DBO5 (kg/j)
Gargenville-Issou				
STEP Gargenville	100	410	100	409
Juziers				
station d'épuration Juziers	100	98	100	90
Mauldre				
station d'épuration Nézel	100	157	100	88
Aubergenville				
station d'épuration Aubergenville	100	568	100	723
Orgeval, Morainvilliers, Les Alluets le Roi				
station d'épuration Morainvilliers	100	334	100	307

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Station	Exercice 2023		Exercice 2024	
	Conformité (%)	DBO5 (kg/j)	Conformité (%)	DBO5 (kg/j)
Lima4				
station d'épuration Port Autonome	100	868	100	801
Verneuil et Vernouillet				
station d'épuration Verneuil	100	1080	100	886
STEP Epône - Mézières				
STEP de Mézières	100	151	100	243
Epuration Rosny				
station d'épuration Rosny	0	4199	0	3981
Epuration Mureaux				
station d'épuration Les Mureaux	0	3309	100	3344
Conformité globale	**60**		**80**	

3.6. Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel (P254.3)

(Uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès de la Police de l'Eau. Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

Cet indicateur permet de mesurer le pourcentage de bilans 24h conformes de l'ensemble des stations d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des prescriptions d'autosurveillance du ou des arrêtés préfectoraux d'autorisation de traitement.

Nombre de bilans sur 24 h réalisés dans le cadre de l'autosurveillance réglementaire conformes / Nombre de bilans sur 24 h réalisés dans le cadre de l'autosurveillance réglementaire

Station	Exercice 2023	Exercice 2024
	Conformité (%)	Conformité (%)
Epuration Gargenville		
Conformité globale	**100**	**92**
Epuration Juziers		
Conformité globale	**100**	**100**
Epuration Nézel		
Conformité globale	**100**	**100**
Epuration Aubergenville		
Conformité globale	**100**	**100**
Orgeval, Morainvilliers, Les Alluets le Roi		
Conformité globale	**100**	**83**
Epuration Limay		

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Station	Exercice 2023	Exercice 2024
	Conformité (%)	Conformité (%)
Conformité globale	**100**	**100**
Epuration Guernes		
Conformité globale	**100**	**100**
Epuration Verneuil		
Conformité globale	**100**	**100**
Epuration Mézières		
Conformité globale	**100**	**100**
Epuration Rosny		
Conformité globale	**97**	**89**
Epuration Mureaux		
Conformité globale	**100**	**100**

3.7. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3)

Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions suivantes :

- Le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur,
- La filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille

$$Taux\ de\ boues\ évacuées\ selon\ les\ filières\ conformes\ à\ la\ réglementation = \frac{TMS\ admis\ par\ filière\ conforme}{TMS\ total\ évacué\ par\ les\ filières} * 100$$

Station	Valorisation agricole (tMB - tMS)	Compostage (tMB - tMS)	Autre (tMB - tMS)	Taux de conformité (%)
Gargenville-Issou				
STEP Gargenville	122 - 122	- - -	- - -	100
Juziers				
station d'épuration Juziers	- - -		3 058 – 77,2	100
Mauldre				
station d'épuration Nézel	- - -	197,0 – 39,5	- - -	100
Aubergenville				
station d'épuration Aubergenville	- - -	555,2 – 91,0	- - -	100
Orgeval, Morainvilliers, Les Alluets le Roi				
station d'épuration Morainvilliers	- - -	840,0 – 162,0	- - -	100
Limay				
station d'épuration Port Autonome	- - -	402,5 – 403,0	- - -	100

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Station	Valorisation agricole (tMB - tMS)	Compostage (tMB - tMS)	Autre (tMB - tMS)	Taux de conformité (%)
Guernes				
station d'épuration Guernes	- - -	44,1 – 7,8	- - -	100
Verneuil Vernouillet				
station d'épuration Verneuil	- - -	- - 336	1 787 -	100
Arnouville-Hargeville				
station d'épuration Arnouville	0	- - 14,9	- - -	-
station d'épuration Hargeville	0	0	- - -	-
Perdreauville				
station d'épuration Perdreauville	- - -		239,4 – 5,7	100
Flacourt-Favrieux-Le Tertre Saint Denis				
station d'épuration Favrieux	0	0	- - -	-
station d'épuration Flacourt	0	0	- - -	-
station d'épuration le Tertre St D	0	0	- - -	-
Boinville-Goussonville-Jumeauville				
STEP GOUSSONVILLE	0	0	- - -	100
STEP JUMEAUVILLE	0	0	- - -	100
Saint Martin la Garenne				
station d'épuration Bourg	- - -	- - -	- - -	100
station d'épuration Sandrancourt	0	- - -	- - -	100
STEP Epône Mézières				
STEP de Mézières	- - -	1 507,4 – 53,1	804,5 – 52,5	100
Epuration Rosny				
station d'épuration Rosny	- - -	1 122,3 – 425,0	1006,0 – 375,0	100
Guitrancourt				
station d'épuration Guitrancourt	- - -		369,0 – 18,5	100
Epuration Mureaux				
station d'épuration Les Mureaux	0 – 483,0	0 – 674,0	4 016,0 - 0,0	100

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

3.8. Indice de connaissance des rejets (255.3)

Partie A : 80 points nécessaires pour avoir les points des parties B et C		
A1	*Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non raccordés, déversoirs d'orage, trop pleins de postes de refoulement…)*	20 points
A2	*Évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel de rejet (population raccordée et charges polluantes des établissements industriels raccordés)*	10 points
A3	*Réalisation d'enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et mise en œuvre de témoins de rejet au milieu pour identifier le moment et l'importance du déversement*	20 points
A4	*Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les prescriptions définies par l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement*	30 points
A5	*Réalisation d'un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des systèmes de collecte et des stations d'épuration des agglomérations d'assainissement et les résultats en application de l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement*	10 points
A6	*Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets sur le milieu récepteur*	10 points
Partie B :		
Évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires concernés devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en amont, les paramètres observés étant à minima la pollution organique (DCO) et l'azote organique total		10 points
Partie C :		
Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du système d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs d'orage		10 points

Points obtenus et valeur de l'indice par service :

Service	Nombre de points								Total
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	Partie B	Partie C	
Mousseaux	20	10	20	-	10	10	-	10	**70**
Gargenville-Issou	20	0	0	0	10	0	0	0	**30**
Juziers	20	10	-	-	10	-	-	-	**40**
Epône-Mézières	20	10	20	0	10	0	0	0	**60**
Mauldre	20	10	20	30	10	0	-	-	**90**
Aubergenville	20	10	20	30	10	0	-	-	**90**
Orgeval, Morainvilliers, Les Alluets le Roi	20	10	20	-	-	-	-	-	**50**
Achères	20	0	20	30	10	10	-	-	**90**
Limay	20	10	20	30	10	0	-	10	**100**

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Guernes	20	-	20	-	-	10	-	-	**50**
Conflans	20	10	20	30	10	-	-	-	**90**
Poissy et Triel	20	10	0	0	0	0	-	-	**30**
Verneuil Vernouillet	20	10	20	30	10	10	-	-	**100**
Arnouville-Hargeville - Perdreauville	20	10	20	0	10	0	0	0	**60**
Flacourt-Favrieux-Le Tertre Saint Denis	20	10	0	30	-	10	-	-	**70**
Rosny et 12 communes	20	10	20	30	-	-	-	10	**90**
Boinville-Goussonville-Jumeauville	20	10	20	0	10	0	0	0	**60**
Saint Martin la Garenne	20	10	0	30	10	0	0	0	**70**
Guitrancourt	20	10	20	-	-	-	-	-	**50**
Andrésy-Chanteloup	20	10	20	30	10	0	0	0	**90**
Les Mureaux et 8 communes	20	10	20	0	10	0	-	-	**60**
Montcient	20	10	-	-	-	-	-	-	**30**
Médan	20	10	-	-	-	-	10	-	**30**
Villennes	20	10	-	-	-	10	-	-	**40**
Meulan et 5 communes	20	10	-	-	-	-	-	-	**30**
Carrières-sous-Poissy	20	-	-	-	10	10	10	-	**40**
Ecquevilly	20	10	-	-	-	10	-	-	**40**
Vaux sur Seine	20	10	-	-	-	-	-	-	**30**
Tessancourt	20	10	20	30	10	0	-	-	**90**

⇨ **Indice de connaissance des rejets global pour l'année 2024 : 70**

⇨

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

4. Financement des investissements

4.1. Montants financiers

	Exercice 2023	Exercice 2024
Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire	11 281 000,00	17 884 000,00 €
Montants des subventions en €	3 839 000,00	646 000, 00 €

4.2. État de la dette du service

L'état de la dette au 2023 fait apparaître les valeurs suivantes :

		Exercice 2023	Exercice 2024
Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €)		**30 917 339.00**	30 985 404,41 €
Montant remboursé en en €	en capital	**2 972 225,08**	3 233 879,28 €
	En intérêts	**892 184.56**	813 631,92 €

4.3. Amortissements

Pour l'année 2024, la dotation aux amortissements a été de 11 361 657.71 € (11 616 394 € en 2023).

4.4. Epargne brute

Pour l'année 2024, l'épargne brute du service a été de - 717 791,58 €.

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

5. Tableau récapitulatif des indicateurs

		Exercice 2023	**Exercice 2024**
Indicateurs descriptifs des services			
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif	417 082 habitants	**425 200 habitants**
D202.0	Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées	80	**65**
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration	16 569 tonnes de matières brutes	**22 010 tonnes de matières brutes**
Indicateurs de performance			
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées	99 %	**99,3 %**
P203.3	Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006	Indicateur en cours de réforme	**Indicateur en cours de réforme**
P204.3	Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006	80 %	**90 %**
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	0 €	**0 €**
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	3,5 an(s)	**103 an(s)**
P202.2B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées	27	**27**
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration du service aux prescriptions nationales issues de la directive ERU	60	**80**

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

6. ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Le nombre d'abonnés au service d'assainissement non collectif est de 4 020 abonnés soit environ 11 800 habitants.

140 contrôles ont été réalisés en 2024.

8 installations neuves ont été contrôlées.

29 installations réhabilitées ont été contrôlées.

Indicateur D 301.3 conformité des dispositifs d'assainissement non collectif : 79 %.

Indicateur D 302.0 de mise en oeuvre de l'assainissement non collectif : 100 points.

Taux de couverture de l'assainissement non collectif : 2,7 %.

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

7. ANNEXE

Bilan de fonctionnement des principales stations d'épuration

Rapport annuel 2024
Eau Assainissement
CU GPS&O
Annexes

Caractéristiques techniques de la station

Exploitant	Mode de gestion	Date de fin contrat
Suez Eau France	Contrat d'exploitation	Septembre 2022
Mode de traitement	Débit de référence (m3/j)	Capacité nominale (EH)
Boue Activée	43 194	141 450

Conformité épuratoire de traitement

Année	Nombre de dépassement épuratoire de dimensionnement	Conformité
2023	1 (liée au MES), 1 (liée au DBO_5), 1 (liée au DCO), 1 (liée au NTK), 1 (liée au NGL) et 1 (liée au Pt)	Non-conforme
2024	1 (liée au MES), 2 (liée au DBO_5), 0 (liée au DCO), 0 (liée au NTK), 0 (liée au NGL) et 1 (liée au Pt)	Non-conforme

Activité hydraulique


Année	Débit maximal journalier (m3/j)	Débit moyen journalier (m3/j)	Volumes traités (m3)
2023	50 415	14 687	5 100 342
2024	30 330	15 134	5 539 122

Performances épuratoires de la station de Rosny sur Seine

Evolution des boues évacuées

2023 (Tonnes)	2024 (Tonnes)
375 (incinérées) + 425 (mises en compostage)	68 (incinérées) + 1 130 (mises en compostage)

Evolution des rendements épuratoires 2023 - 2024

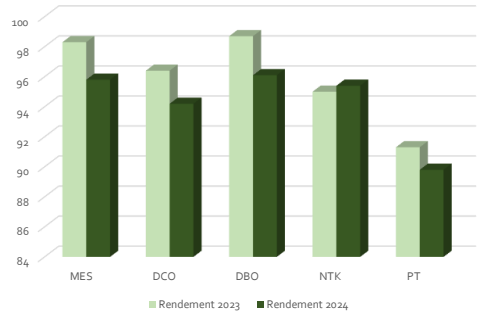

1

Rapport annuel 2024
Eau Assainissement
CU GPS&O
Annexes

Caractéristiques techniques de la station

Exploitant	Mode de gestion	Date de fin contrat
Suez Services France	Contrat d'exploitation	Septembre 2025
Mode de traitement	Débit de référence (m3/j)	Capacité nominale (EH)
Boue Activée	20 600	120 500

Conformité épuratoire de traitement

Année	Nombre de dépassement épuratoire de dimensionnement	Conformité
2023	1 (liées au NTK), et 1 (liées au Pt)	Conforme
2024	2 (liées au MES), et 4 (liées au N-NH_4)	Conforme

Activité hydraulique

Année	Débit maximal journalier (m3/j)	Débit moyen journalier (m3/j)	Volumes traités (m3)
2023	22 881	11 650	4 252 270
2024	26 756	11 962	4 400 208

Performances épuratoires de la station des Mureaux

Evolution des boues évacuées

2023 (Tonnes)	2024 (Tonnes)
483 (épandage) + 674 (compostage)	885 (épandage) + 517 (compostage)

Evolution des rendements épuratoires 2023 - 2024



2

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Caractéristiques techniques de la station

Exploitant	Mode de gestion	Date de fin contrat
Suez Eau France	Contrat d'exploitation	Novembre 2030
Mode de traitement	Débit de référence (m3/j)	Capacité nominale (EH)
membranaire	13 925	54 000

Conformité épuratoire de traitement

Année	Nombre de dépassement épuratoire de dimensionnement	Conformité
2023	0	Conforme
2024	0	Conforme

Activité hydraulique


Année	Débit maximal journalier (m3/j)	Débit moyen journalier (m3/j)	Volumes traités (m3)
2023	13 213	4 656,9	1 689 798
2024	15 314	4 728,9	1 727 660

Performances épuratoires de la station de Limay

Evolution des boues évacuées

2023 (Tonnes)	2024 (Tonnes)
402,5 en compostage	371,9 en compostage

Evolution des rendements épuratoires 2023- 2024

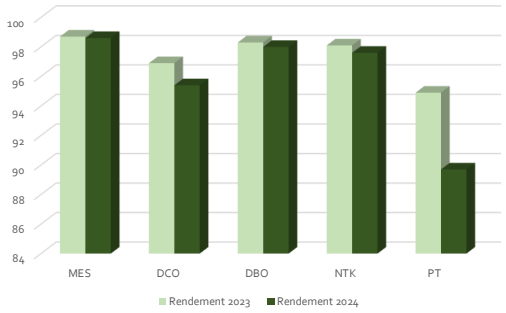

Caractéristiques techniques de la station

Exploitant	Mode de gestion	Date de fin contrat
Suez Eau France	Contrat d'exploitation	Décembre 2024
Mode de traitement	Débit de référence (m3/j)	Capacité nominale (EH)
Boue Activée	5 340	17 200

Conformité épuratoire de traitement

Année	Nombre de dépassement épuratoire de dimensionnement	Conformité
2023	0	Conforme
2024	1 (liées au Pt)	Non-Conforme

Activité hydraulique


Année	Débit maximal journalier (m3/j)	Débit moyen journalier (m3/j)	Volumes traités (m3)
2023	16 940	2 463	829 690
2024	29 605	2 702	895 702

Performances épuratoires de la station d'Aubergenville

Evolution des boues évacuées

2023 (Tonnes)	2023 (Tonnes)
91 (compostage) 110,1 (méthanisation)	4 (compostage) 175,7 (méthanisation)

Evolution des rendements épuratoires 2023 - 2024

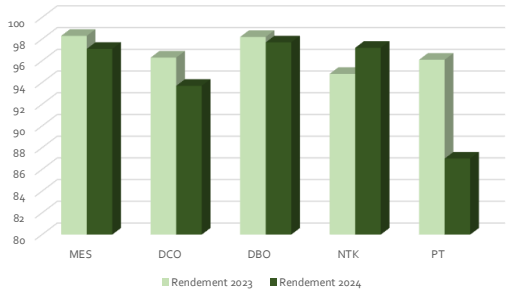

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Performances épuratoires de la station de Verneuil sur Seine

Caractéristiques techniques de la station

Exploitant	Mode de gestion	Date de fin contrat
Veolia	Prestation de service	Avril 2026
Mode de traitement	Débit de référence (m3/j)	Capacité nominale (EH)
Boue Activée	5 800	45 000

Conformité épuratoire de traitement

Année	Nombre de dépassement épuratoire de dimensionnement	Conformité
2023	0	Conforme
2024	0	Conforme


Activité hydraulique

Année	Débit maximal journalier (m3/j)	Débit moyen journalier (m3/j)	Volumes traités (m3)
2023	5 864	3 072	1 121 370
2024	6 844	3 359	1 229 493

Evolution des boues évacuées

2023 (Tonnes)	2024 (Tonnes)
336 (Compostage)	371,2 (Compostage)

Evolution des rendements épuratoires 2023 – 2024

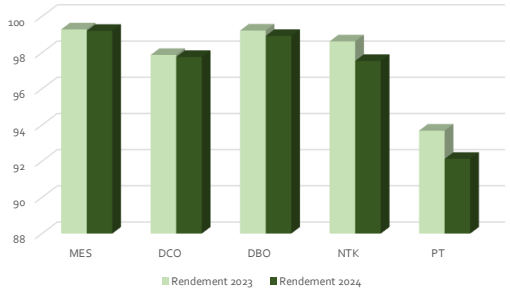

Performances épuratoires de la station de Gargenville

Caractéristiques techniques de la station

Exploitant	Mode de gestion	Date de fin contrat
Suez Services France	Contrat d'exploitation	Mars 2027
Mode de traitement	Débit de référence (m3/j)	Capacité nominale (EH)
Boue Activée	7 680	15 333

Conformité épuratoire de traitement

Année	Nombre de dépassement épuratoire de dimensionnement	Conformité
2023	0	Conforme
2024	0	Conforme


Activité hydraulique

Année	Débit maximal journalier (m3/j)	Débit moyen journalier (m3/j)	Volumes traités (m3)
2023	4 931	2 103	765 441
2024	5 927	2 416	884 322

Evolution des boues évacuées

2023 (Tonnes)	2024 (Tonnes)
122 (Epandage)	80 (Epandage)

Evolution des rendements épuratoires 2023 - 2024

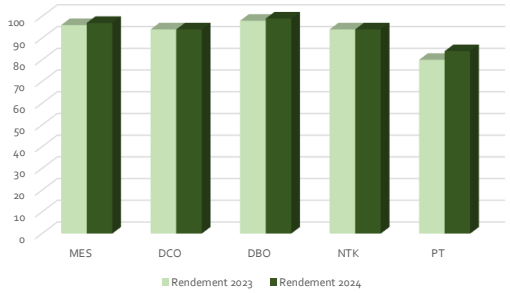

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Performances épuratoires de la station de Mézières sur Seine

Caractéristiques techniques de la station

Exploitant	Mode de gestion	Date de fin contrat
Véolia Eau	Prestation de service	Avril 2028
Mode de traitement	Débit de référence (m3/j)	Capacité nominale (EH)
Boue Activée	3 600	10 833

Conformité épuratoire de traitement

Année	Nombre de dépassement épuratoire de dimensionnement	Conformité
2023	0	Conforme
2024	2 (liée au MES), 0 (liée au DBO5), 1 (liée au DCO), 3 (liée au NTK), 0 (liée au NGL) et 0 (liée au Pt)	Conforme


Activité hydraulique

Année	Débit maximal journalier (m3/j)	Débit moyen journalier (m3/j)	Volumes traités (m3)
2023	4 723	2 075	757 355
2024	10 911	2 754	988 062

Evolution des boues évacuées

2023 (Tonnes)	2024 (Tonnes)
28,4 (Incinération) 53,1 (Step Verneuil)	131,5 (Step Verneuil)

Evolution des rendements épuratoires 2023 - 2024

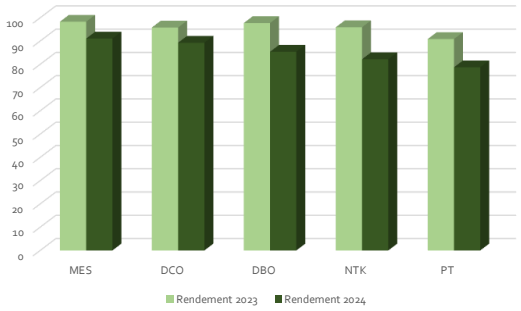

Performances épuratoires de la station de Morainvilliers

Caractéristiques techniques de la station

Exploitant	Mode de gestion	Date de fin contrat
Suez Eau France	Contrat d'exploitation	Décembre 2024
Mode de traitement	Débit de référence (m3/j)	Capacité nominale (EH)
Boue Activée	1 910	10 800

Conformité épuratoire de traitement

Année	Nombre de dépassement épuratoire de dimensionnement	Conformité
2023	0	Conforme
2024	0	Conforme


Activité hydraulique

Année	Débit maximal journalier (m3/j)	Débit moyen journalier (m3/j)	Volumes traités (m3)
2023	4 049,9	1 465,4	531 812
2024	10 222,9	1 753,9	622 256

Evolution des boues évacuées

2023 (Tonnes)	2024 (Tonnes)
161,6 (Compostage)	159 (Compostage)

Evolution des rendements épuratoires 2023 - 2024

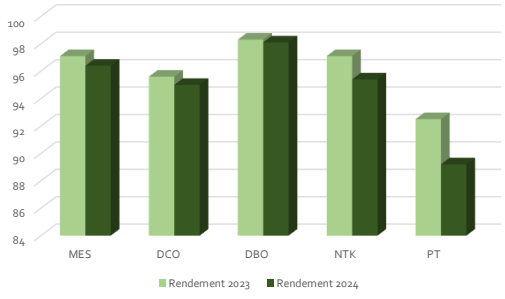

RAPPORT ANNUEL
Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE



PRIX & QUALITE DU SERVICE PUBLIC

Eau potable

Collectivité
GPSEO

Exercice 2024

Rapport relatif au prix et à la qualité du service public d'eau potable pour l'exercice 2024 présenté conformément à l'article L.2224 5 du code général des collectivités territoriales.

Document établi le 01-10-2025

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

1. Caractérisation technique du service 3
1.1. Présentation du territoire desservi 3
1.2. Cadre contractuel 4
1.2.1. Les contrats 4
1.2.2. Les avenants 5
1.3. Nombre d'abonnés et population desservie 7
1.4. Ressources en eau 8
1.4.1. Prélèvements 8
122 207 8
792 281 8
1.4.2. Production 10
129 463 10
1.4.3. Importations 11
1.5. Les volumes mis en distribution et vendus 13
1.5.1. Volumes consommés par les abonnés au cours de l'exercice 13
1.5.2. Exportations 14
1.5.3. Autres volumes 16
1.5.4. Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l'eau potable en 2024. 17
1.6. Le patrimoine du service 17
2. Tarification de l'eau et recettes du service 19
2.1. Tarifs domestiques Facture d'eau type (D102.0) 19
2.2. Recettes 27
3. Indicateurs de performance 30
3.1. Qualité de l'eau distribuée 30
3.2. Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau 31
3.3. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 31
3.4. Indicateurs de performance du réseau 35
3.4.1. Rendement du réseau de distribution 35
3.4.2. Indice linéaire des volumes non comptés 36
3.4.3. Indice linéaire de pertes en réseau 36
3.4.4. Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable 36
3.4.5. Taux d'occurrence des interruptions de service non-programmées 37
3.4.6. Délai maximal d'ouverture des branchements 37

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

3.4.7. Durée d'extinction de la dette de la collectivité 37
3.4.8. Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente 38
3.4.9. Taux de réclamations 38
4. Financement des investissements 39
4.1. Montants financiers 39
4.2. État de la dette du service 39
4.3. Amortissements 39
5. Tableau récapitulatif des indicateurs 40

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

1. Caractérisation technique du service

1.1. Présentation du territoire desservi

- **Nom de la collectivité** : GPSEO (Communauté urbaine)
- **68 commune(s) desservie(s)** : ACHÈRES, ANDRÉSY, ARNOUVILLE-LÈS-MANTES, AUBERGENVILLE, AUFFREVILLE-BRASSEUIL, AULNAY-SUR-MAULDRE, BOINVILLE-EN-MANTOIS, BOUAFLE, BREUIL-BOIS-ROBERT, BRUEIL-EN-VEXIN, BUCHELAY, CARRIÈRES-SOUS-POISSY, CHANTELOUP-LES-VIGNES, CHAPET, CONFLANS-SAINTE-HONORINE, DROCOURT, ECQUEVILLY, ÉPÔNE, ÉVECQUEMONT, LA FALAISE, FAVRIEUX, FLACOURT, FLINS-SUR-SEINE, FOLLAINVILLE-DENNEMONT, FONTENAY-MAUVOISIN, FONTENAY-SAINT-PÈRE, GAILLON-SUR-MONTCIENT, GARGENVILLE, GOUSSONVILLE, GUERNES, GUERVILLE, GUITRANCOURT, HARDRICOURT, HARGEVILLE, ISSOU, JAMBVILLE, JOUY-MAUVOISIN, JUMEAUVILLE, JUZIERS, LAINVILLE-EN-VEXIN, LIMAY, MAGNANVILLE, MANTES-LA-JOLIE, MANTES-LA-VILLE, MÉRICOURT, MEULAN-EN-YVELINES, MÉZIÈRES-SUR-SEINE, MÉZY-SUR-SEINE, MONTALET-LE-BOIS, MOUSSEAUX-SUR-SEINE, LES MUREAUX, NÉZEL, OINVILLE-SUR-MONTCIENT, PERDREAUVILLE, POISSY, PORCHEVILLE, ROLLEBOISE, ROSNY-SUR-SEINE, SAILLY, SAINT-MARTIN-LA-GARENNE, SOINDRES, LE TERTRE-SAINT-DENIS, TESSANCOURT-SUR-AUBETTE, TRIEL-SUR-SEINE, VAUX-SUR-SEINE, VERNEUIL-SUR-SEINE, VERNOUILLET ET VERT

Entité de gestion	Mode de gestion	Les missions
Achères	Concession de service	Distribution, Production, Protection de la ressource, Stockage, Traitement, Transport
Epône, Mézières, Aubergenville, Flacourt, Aulnay sur Mauldre, Nézel, la Falaise, Auffrville Brasseuil, Goussonville, Jumeauville, Boinville en Mantois, Hargevillle, Arnouville les Mantes et Vert	Concession de service	Distribution, Stockage, Traitement, Transport
Mantes la Ville et Guerville	Concession de service	Distribution, Production, Protection de la ressource, Stockage, Traitement, Transport
Issou	Concession de service	Distribution, Stockage, Traitement, Transport
Vaux, Drocourt et 4 autres communes	Concession de service	Distribution, Production, Protection de la ressource, Stockage, Traitement, Transport
Limay	Régie simple	Distribution, Stockage, Transport
Guitrancourt	Régie simple	Distribution, Production, Protection de la ressource, Stockage, Traitement, Transport
Carrières sous Poissy	Concession de service	Distribution, Stockage, Transport
Les Mureaux - Bouafle	Concession de service	Distribution, Stockage, Transport

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Entité de gestion	Mode de gestion	Les missions
La Falaise Nézel	Concession de service	Distribution, Production, Protection de la ressource, Stockage, Traitement, Transport
Flins sur Seine	Concession de service	Distribution, Stockage, Traitement, Transport
Ecquevilly	Concession de service	Distribution, Stockage, Transport
Conflans Sainte Honorine - Andrésy-Chanteloup les Vignes et Triel sur Seine	Concession de service	Distribution, Production, Protection de la ressource, Stockage, Traitement, Transport
Gaillon - Jambville- Olnville – Montalet le Bois – Lainville	Concession de service	Distribution, Stockage, Traitement, Transport
Meulan-en-Yvelines et Tessancourt-sur-Aubette	Concession de service	Distribution, Stockage, Transport
Verneuil et Vernouillet	Concession de service	Distribution, Production, Protection de la ressource, Stockage, Traitement, Transport
Poissy	Concession de service	Distribution, Stockage, Transport
Chapet	Concession de service	Distribution, Stockage, Transport
Perdreauville - Jouy Mauvoisin – Favrieux – Le Tertre Sut Denis et Fontenay Mauvoisin	Régie simple	Distribution, Stockage, Transport
Mantes la Jolie - Rosny – Rolleboise-Méricourt- Mousseaux- Magnanville-Buchelay- Soindres- Follainville Dennemont - Porcheville- Guernes-Saint Martin et Breuil Bois Robert	Concession de service	Distribution, Production, Protection de la ressource, Stockage, Traitement, Transport
Gargenville-Juziers-Mézy-sur-Seine et Hardricourt	Concession de service	Distribution, Production, Protection de la ressource, Stockage, Traitement, Transport

1.2. Cadre contractuel

1.2.1. Les contrats

Nom du contrat	Nom du signataire	Type de contrat	Date de début	Date de fin
ACHERES-CARRIERES				
ACHERES CARRIERES	Agence SUEZ EAU FRANCE	Concession de service	01/01/2022	31/12/2028
ISSOU-VAUX-DROCOURT-SAILLY-BRUEIL-FONTENAY ST PERE-LES MUREAUX-BOUAFLE-EVECQUEMONT				
9 communes contrat B	SAUR	Concession de service	01/01/2022	31/12/2027
ECQUEVILLY				
ECQUEVILLY	Veolia Eau	Concession de service	01/08/2012	31/07/2024
CONFLANS-ANDRESY-TRIEL et CHANTELOUP				

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Nom du contrat	Nom du signataire	Type de contrat	Date de début	Date de fin
CONFLANS et 3 autres communes	SEFO-AQUALIA	Concession de service	07/08/1971	16/02/2024
CONFLANS et 4 autres communes	SEFO-AQUALIA	Concession de service	17/02/2024	16/02/2030
GAILLON -MONTALET-OINVILLE-LAINVILLE-JAMBVILLE				
GAILLON et 4 autres communes	SFDE Veolia	Concession de service	04/01/2008	31/12/2025
MEULAN EN YVELINES et TESSANCOURT				
MEULAN et TESSANCOURT	SFDE Veolia	Concession de service	01/07/2015	31/12/2025
VERNEUIL, VERNOUILLET				
VERNEUIL VERNOUILLET	Agence SUEZ EAU FRANCE	Concession de service	15/09/2005	31/12/2025
POISSY				
POISSY	Agence SUEZ EAU FRANCE	Concession de service	01/01/2016	31/12/2025
CHAPET				
CHAPET	Agence SUEZ EAU FRANCE	Concession de service	01/01/2015	31/12/2025
MANTES LA JOLIE et 12 autres communes				
MANTESLA JOLIE et 12 autres communes	Veolia Eau	Concession de service	01/07/2019	31/12/2025
GARGENVILLE-JUZIERS-MEZY-HARDRICOURT				
JMH GARGENVILLE	Agence SUEZ EAU FRANCE	Affermage	01/01/2020	31/12/2025
AUBERGENVILLE-MANTES LA VILLE-GUERVILLE-EPONE-MEZIERES-FLINS-BOINVILLE-JUMEAUVILLE-GOUSSONVILLE-ARNOUVILLE-HARGEVILLE-AUFFREVILLE-VERT				
AEP secteur C	SEFO-AQUALIA	Concession de service public	01/01/2022	31/12/2028

1.2.2. Les avenants

Avenant	Date d'effet	Objet
CHAPET		
avenant 1	01/04/2019	Autofacturation Tva
avenant 2	21/10/2022	31/12/2027
avenant 3	22/01/2024	Intégration de la clause de laïcité
avenant 4	25/10/2024	Réduction délai au 31/12/2025
CONFLANS et 3 autres communes		
avenant 9	01/04/2019	Avenant 9 Autofacturation
avenant 1	29/01/2024	Intégration des prestations complémentaires (bordereaux de prix unitaires)

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

ECQUEVILLY		
avenant 1 convention achat eau	01/08/2014	Avenant 1achat d'eau pour chemin muette
avenant 1	01/07/2018	achat d'eau décarbonatée
Convention achat d'eau		Achat d'eau en gros
avenant 2	01/04/2019	Autoliquidation Tva
GAILLON et 4 autres communes		
avenant 1	01/07/2016	Avenant 1 travaux traitement pesticides
avenant 2	01/01/2017	Avenant 2 transfert contrat à la CU
avenant 3	01/04/2019	Autoliquidation Tva
avenant 4	01/10/2024	Prolongation du contrat au 31/12/2025
POISSY		
avenant 1	29/02/2016	Avenant 1 Achat eau décarbonatée
avenant 2	01/07/2018	Avenant 2 Décarbonatation eau CU
Convention achat d'eau		Achat d'eau en gros
avenant 3	01/04/2019	Autofacturation Tva
avenant 4	22/01/2024	Intégration de la clause de laïcité
MEULAN EN YVELINES ET TESSANCOURT SUR AUBETTE		
avenant 1	01/01/2020	Avenant 1 Intégration de Tessancourt au contrat de Meulan
avenant 2	22/01/2024	Intégration de la clause de laïcité
avenant 3	01/10/2024	Prolongation du contrat au 31/12/2025
GARGENVILLE JUZIERS MEZY HARDRICOURT		
avenant 1	03/06/2021	Alimentation en eau adoucie depuis Dennemont
avenant 2	22/01/2024	Intégration de la clause de laïcité
VERNEUIL VERNOUILLET		
avenant 1	04/02/2008	Avenant 1 financement PPI travaux
avenant 2	29/08/2011	Avenant 2 Reversement fonds propre unité filtration
avenant 3	06/01/2014	Avenant 3 Règlement service et révision contrat
avenant 4	01/04/2019	Autofacturation Tva
avenant 5	01/11/2020	Exploitation décarbonatation
avenant 6	22/01/2024	Intégration de la clause de laïcité
avenant 7	01/10/2024	Prolongation du contrat au 31/12/2025


Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

1.3. Nombre d'abonnés et population desservie

En 2024, le service public d'eau potable a desservi 99 399 abonnés représentant une population de 418 333 habitants [1] (soit 4,21 habitants/abonné).

Nombre total d'abonnés en 2023	98 802 abonnés
Nombre total d'abonnés en 2024	99 399 abonnés
Dont abonnés domestiques en 2024	97 584 abonnés
Dont abonnés non domestiques en 2024	1 815 abonnés
Variation en %	0,6 %

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de **55,62** abonnés/km pour l'année 2024.

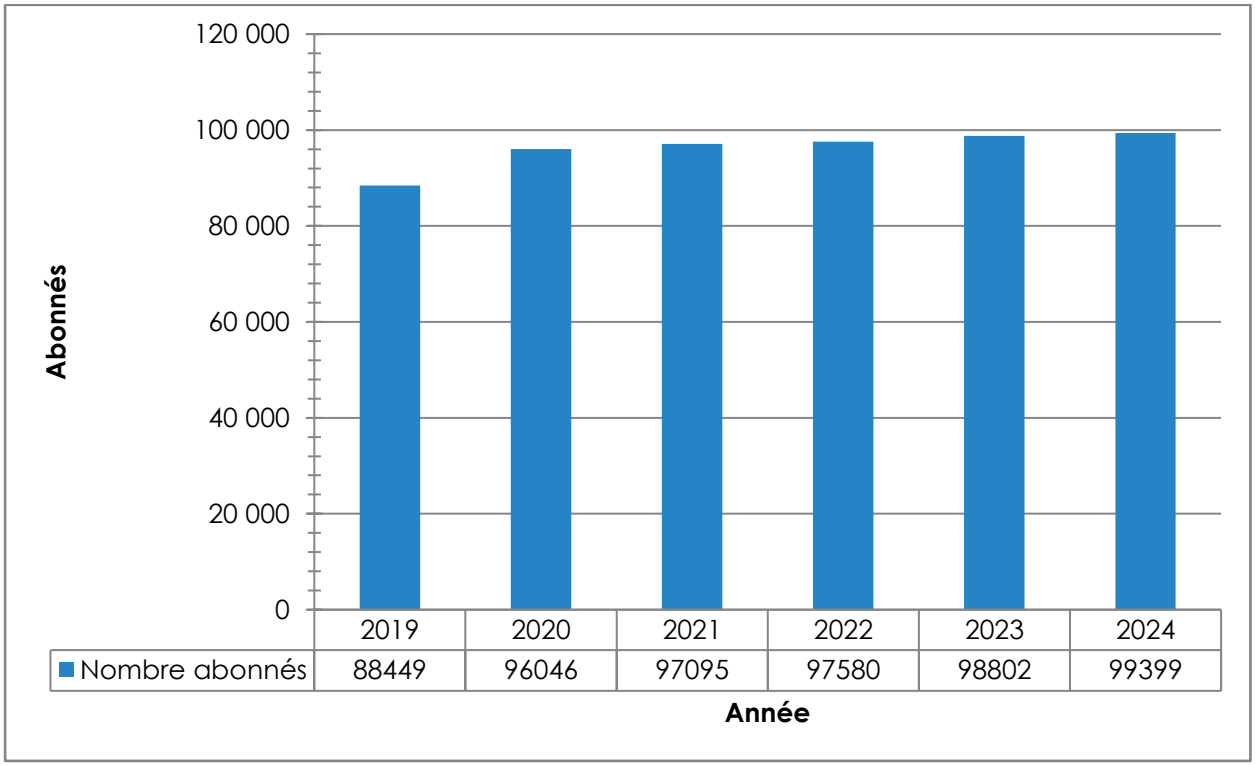

En 2024, la consommation moyenne par abonné (*consommation moyenne annuelle domestique + non domestique rapportée au nombre d'abonnés*) est de **215,75** m3/abonné (213,86 m3/abonné en 2023).

[1] Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle est ou peut être raccordée.

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE


1.4. Ressources en eau

1.4.1. Prélèvements

Ressource	Volume prélevé en 2023 (m³)	Volume prélevé en 2024 (m³)	Variation en %	Indice d'avancement de la protection de la ressource en 2024 (en %)
Achères				
Forage F2 Eau souterraine	1 317 966	381 883	+10,33	100
Forage F3	Inclus ci-dessus	501 931	-	100
Forage F4	Inclus ci-dessus	570 322	-	100
Mantes la Ville et Guerville				
Vaucouleurs F1 à F8	538 138	580 955	+7,96	100
Vaux, Drocourt et 4 autres communes				
Captage de Sailly	125 392	122 207	-2,54	80
Guitrancourt				
captage de Guitrancourt	21 668	22 019	+1,62	80
forage de Guitrancourt	5 196	6 028	+16,01	80
La Falaise Nézel				
Forage La Falaise	0	529	-	100
Conflans, Andrésy, Chanteloup les Vignes, Triel sur Seine				
Forage à L'Albien albien	800 113	842 834	+5,34	100
Forage à L'Albien n°1 Saint Martin albien	792 281	691 696	-12,70	100
Forage champs captant aux Alluvions F3, F4, F6, F7, F11, F12, F13	2 260 656	2 719 452	+20,29	100
Verneuil Vernouillet				
Forage F1 à F 10	1 547 544	1 581 489	+2,19	100
Mantes la Jolie et 12 autres communes				
Forage G1	3 375 384	3 301 831	-2,18	100
Forage G2	Inclus ci-dessus	Inclus ci-dessus	Inclus ci-dessus	100
Forage G3	Inclus ci-dessus	Inclus ci-dessus	Inclus ci-dessus	100
Forage les Perruches	0	0	-	40
Forage Malassis	0	33	-	40
Forage P1 + P2+PGR	3 530 512	3 580 395	+1,41	100

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Ressource	Volume prélevé en 2023 (m³)	Volume prélevé en 2024 (m³)	Variation en %	Indice d'avancement de la protection de la ressource en 2024 (en %)
Forage SM1	5 886 148	5 597 354	-4,91	100
Forage SM2	Inclus ci-dessus	Inclus ci-dessus	Inclus ci-dessus	100
Forage SM3	Inclus ci-dessus	Inclus ci-dessus	Inclus ci-dessus	100
Forage SM5	Inclus ci-dessus	Inclus ci-dessus	Inclus ci-dessus	100
Forage SM6	Inclus ci-dessus	Inclus ci-dessus	Inclus ci-dessus	100
Forage F9	Inclus ci-dessus	Inclus ci-dessus	Inclus ci-dessus	100
GARGENVILLE-JUZIERS-MEZY-HARDRICOURT				
Forage Gargenville Source	133 597	105 585	-20,97	100
Forage Guilloché	27 284	23 878	-12,48	100
AUBERGENVILLE, EPONE ET SECTEUR SUD				
Captage des Jardins	96 727	67 811	-29,89	100
TOTAL	**20 458 606**	**20 698 232**	**+1,17**	-

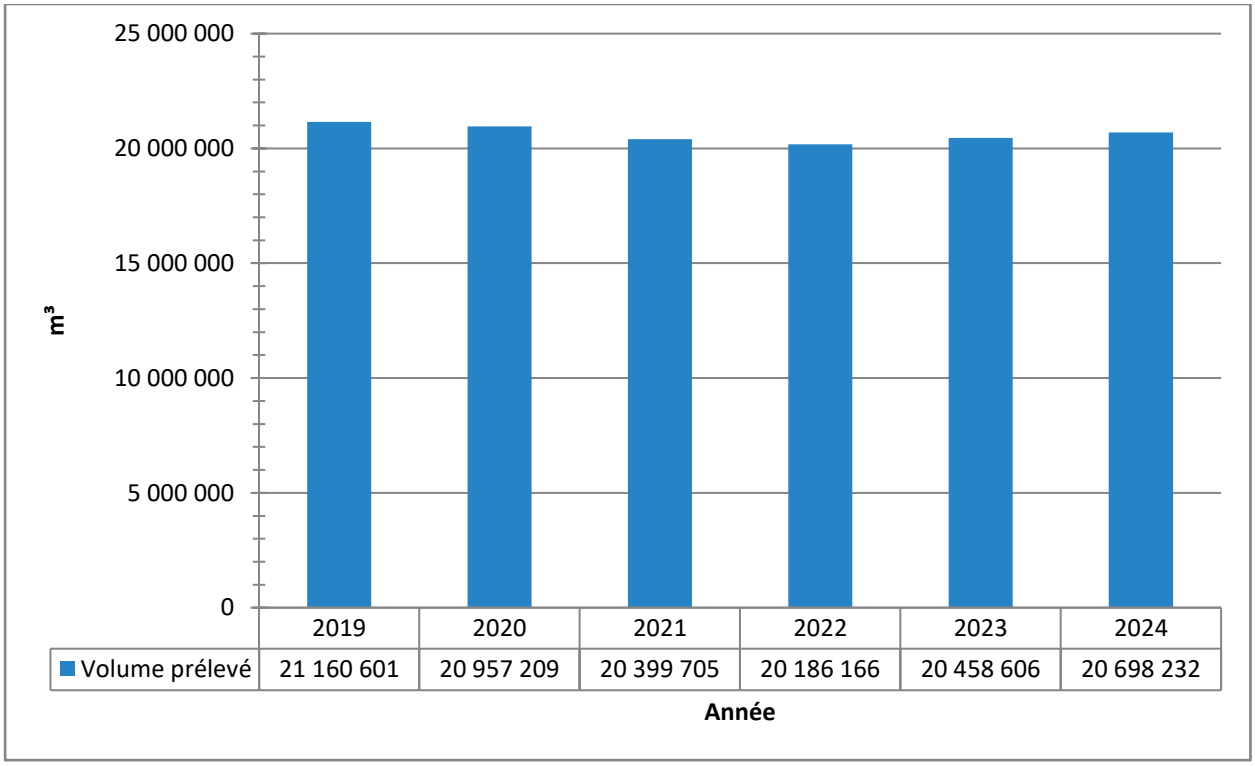


Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

1.4.2. Production

Site de production	Volume produit en 2023 (m³)	Volume produit en 2024 (m³)	Variation en %
Achères			
Forage F2 Eau souterraine	1 317 966	1 454 136	+10,33
Forage F3	-	Inclus ci-dessus	-
Forage F4	-	Inclus ci-dessus	-
Mantes la Ville - Auffreville			
Vaucouleurs F1	530 393	554 051	+4,46
Vaux, Drocourt et 4 autres communes			
Captage de Sailly	125 392	122 207	-2,54
Guitrancourt			
captage de Guitrancourt	21 668	22 019	+1,62
forage de Guitrancourt	5 196	6 028	+16,01
La Falaise Nézel			
Unité de la Falaise	0	0	-
Conflans et 3 autres communes			
Forage à L'Albien albien	Inclus ci-dessous	Inclus ci-dessous	-
Forage à L'Albien n°1 Saint Martin albien	792 281	842 834	+6,38
Forage champs captant aux Alluvions F3, F4, F6, F7, F11, F12, F13	3 060 769	3 185 191	+4,07
VERNEUIL, VERNOUILLET			
Forage F1 à F 10	1 417 140	1 534 539	+8,28
MANTES LA JOLIE et 12 autres communes			
Forages P1, P2 et PGR	12 205 474	12 067 163	-1,13
Forages G1, G2 et G3	Inclus ci-dessus	Inclus ci-dessus	-
Forages SMG	Inclus ci-dessus	Inclus ci-dessus	-
Forage les Perruches	0	0	-
Forage Malassis	0	0	-
GARGENVILLE-JUZIERS-MEZY-HARDRICOURT			
Forage Gargenville Source	155 285	129 463	-16,63
Forage Guilloché	Inclus ci-dessus	Inclus ci-dessus	-
AUBER EPONE ET SECTEUR SUD			
Captage des Jardins à Vert	96 682	67 769	-29,91
TOTAL	**19 728 246**	**19 985 400**	**+1,30**

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

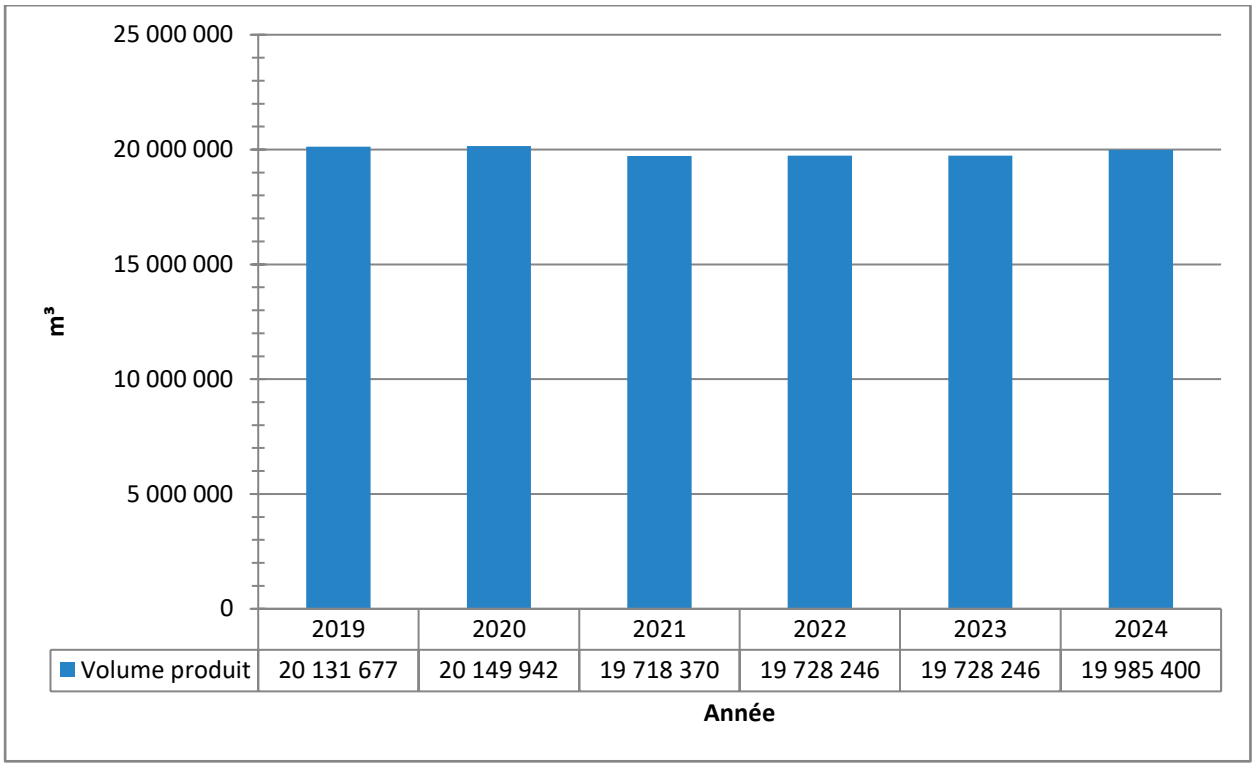

1.4.3. Importations

Service	Fournisseur	Volume acheté en 2023 (m³)	Volume acheté en 2024 (m³)	Variation en %	Indice d'avancement de la protection de la ressource en 2024 (en %)	Observations
ACHERES	SNCF SEFO St Germain	366 192	293 073	-19,97	100	
Achères (Conflans)	GPSEO	0	1 218	-	100	Flux interne
MLV GUERVILLE	SUEZ	904 908	966 946	+6,86	100	
GUERVILLE-BBR	VEOLIA	-	-	-		
Vaux, Drocourt et 4 autres communes	Syndicat Montcient	-	-	-	-	
Vaux, Drocourt et 4 autres communes	SFDE Meulan	607 302	441 203	-27,35	100	
Carrières sous Poissy	SUEZ	1 093 306	1 081 615	-1,07	100	
Les Mureaux - Bouafle	Veolia Eau SFDE	2 043 297	2 158 108	+5,62	100	
Les Mureaux - Bouafle	SUEZ Bouafle	113 400	114 358	+0,84	100	

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Service	Fournisseur	Volume acheté en 2023 (m³)	Volume acheté en 2024 (m³)	Variation en %	Indice d'avancement de la protection de la ressource en 2024 (en %)	Observations
Les Mureaux - Bouafle	SUEZ - Les Mureaux	160 964	194 340	+20,74	100	
LA Falaise Nézel	SUEZ	85 007	84 749	-0,30	100	
FLINS	SUEZ	598 377	557 342	-6,86	100	
ECQUEVILLY	Veolia Eau SFDE	18 867	-	-	100	
ECQUEVILLY	SUEZ	206 694	235 667	+14,02	100	
CONFLANS et 3 autres communes	GPSEO (Achères)	205 195	170 406	-16,95	100	Flux interne
CONFLANS et 3 autres communes	Boisemont CACP	8 335	2 875	-65,51	-	
CONFLANS et 3 autres communes	Eragny CACP	12 949	145	-98,88	-	
CONFLANS et 3 autres communes	Maurecourt CACP	-	-	-	-	
GAILLON et 4 autres communes	SFDE Veolia Meulan	-	-	-	100	
GAILLON et 4 autres communes	SIAEPFS	217 722	215 441	-1,05	21	
VERNEUIL, VERNOUILLET	SUEZ	113 349	44 365	-60,86	100	
POISSY	SUEZ	2 598 947	2 524 159	-2,88	100	
MANTES LA JOLIE et 12 autres communes	GPSEO (MLV)	42 554	47 779	+12,28	100	flux interne
MANTES LA JOLIE et 12 autres communes	SIERB	369 562	166 479	-54,95	50	
MEULAN TESSANCOURT	SFDE	3 250 231	3 133 678	-3,59	100	
GUITRANCOURT	GPSEO - Vaux	11 501	5 246	-54,39	100	flux interne
GUITRANCOURT	GPSEO - MLJ	2 424	2 144	-11,55	100	flux interne
EPONE MEZIERES	SUEZ	SO	-	-	100	
AUFFREVILLE et 6 communes	SIRYAE et SUEZ	SO	-	-	100	
ISSOU	GPSEO	182 733	181 964	-0,42	100	flux interne
Vaux, Drocourt et 4 autres communes	GPSEO	-	-	-	-	flux interne
Limay	GPSEO	1 463 965	1 486 282	+1,52	100	flux interne

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Service	Fournisseur	Volume acheté en 2023 (m³)	Volume acheté en 2024 (m³)	Variation en %	Indice d'avancement de la protection de la ressource en 2024 (en %)	Observations
CHAPET	GPSEO	56 215	55 958	-0,46	100	flux interne
PERDREAUVILLE et 4 autres communes	GPSEO	100 099	113 074	+12,96	100	flux interne
GARGENVILLE-JUZIERS-MEZY-HARDRICOURT	SFDE Meulan	366 223	356 615	-2,62	100	
GARGENVILLE-JUZIERS-MEZY-HARDRICOURT	GPSEO	485 922	522 462	+7,52	100	flux interne
AUBERGENVILLE FLACOURT AULNAY	SUEZ	SO	-	-	100	
AUBER EPONE ET SECTEUR SUD	SUEZ	1 702 814	1 591 472	-6,54	100	
AUBER EPONE ET SECTEUR SUD	SIRYAE	390 768	405 957	+3,89	100	
AUBERGENVILLE FLACOURT AULNAY	SIRYAE	SO	-	-	100	
TOTAL		**17 779 822**	**17 155 120**	**-3,51**	**-**	**-**


1.5. Les volumes mis en distribution et vendus

1.5.1. Volumes consommés par les abonnés au cours de l'exercice

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'Agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.

Abonnés	Volume consommés en 2023 (m³)	Volume consommés en 2024 (m³)	Variation en %
Abonnés domestiques	20 353 755	19 628 098,70	-3,57
Autres abonnés	775 981	1 817 116,90	+134,17
Total vendu aux abonnés	**21 129 736**	**21 445 215,60**	**1,49**

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

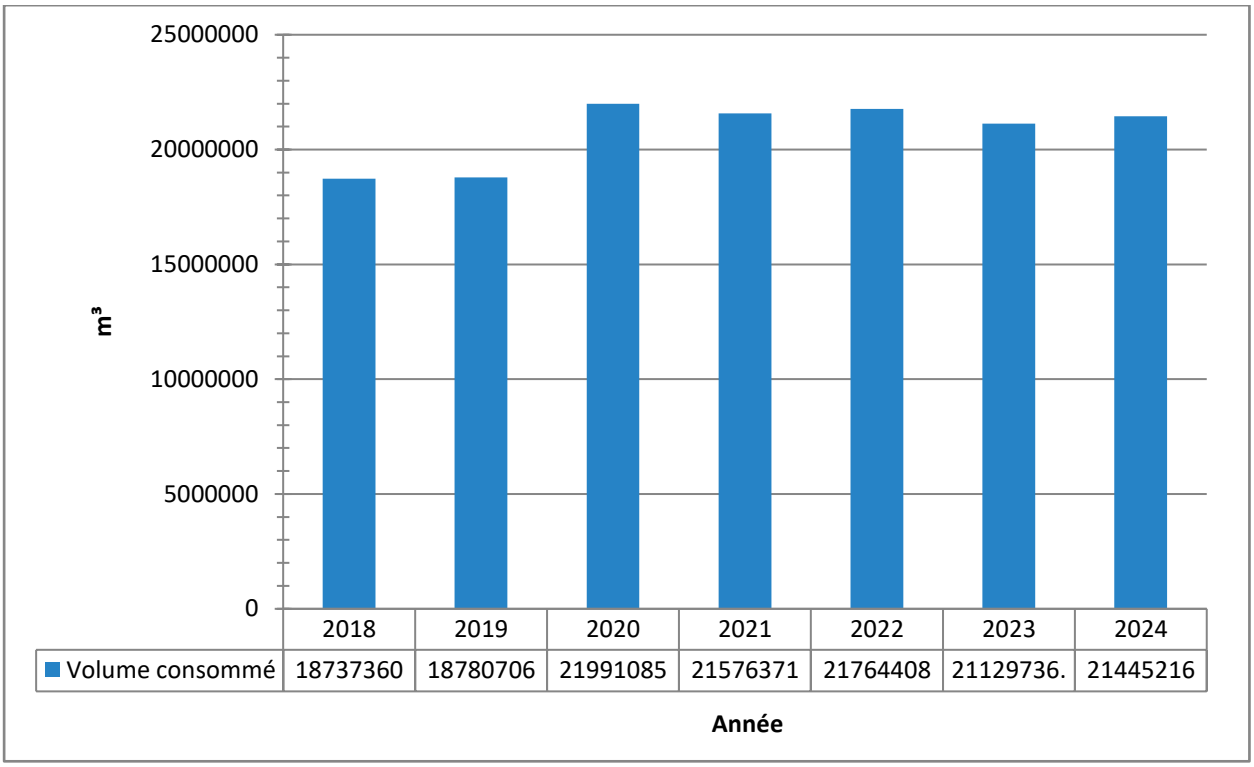

1.5.2. Exportations

Service	Bénéficiaire	Volume exporté en 2023 (m³)	Volume exporté en 2024 (m³)	Observations
Les Mureaux - Bouafle	Veolia Eau	17 020	262 703	Flux interne
Les Mureaux - Bouafle	SFDE	27 593	9686	
CONFLANS et 3 autres communes	Jouy CACP	8 304	9 366	
CONFLANS et 3 autres communes	Maurecourt CACP	11 839	11 839	
CONFLANS et 3 autres communes	GPSEO (Achères)	1 664	192 763	flux interne
CONFLANS et 3 autres communes	Neuville CACP	-	-	
CONFLANS et 3 autres communes	Boisemont CACP	-	-	
GAILLON et 4 autres communes	SFDE Veolia Meulan	-	-	
GAILLON et 4 autres communes	SIAEPFS	-	-	
ECQUEVILLY	GPSEO	-	-	flux interne
POISSY	SUEZ	316 932	238 140	
VERNEUIL, VERNOUILLET	SUEZ	56 215	-	

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Service	Bénéficiaire	Volume exporté en 2023 (m³)	Volume exporté en 2024 (m³)	Observations
VERNEUIL, VERNOUILLET	GPSEO (Chapet)	66 629	140 853	flux interne
MEULAN TESSANCOURT	SFDE	1 937 685	2 324 095	
MEULAN TESSANCOURT	SFDE cacp	607 585	11 911	
MEULAN TESSANCOURT	GPSEO Ecq	17 099	4 796	flux interne
MEULAN TESSANCOURT	GPSEO Garg Juz Mézy, Hardr	97 705	101 020	
AUBER EPONE ET SECTEUR SUD	Villette	100 943	91 655	
AUBER EPONE ET SECTEUR SUD	SUEZ (Maule)	309 290	321 303	
ACHERES	SNCF – SEFO St Germain	0	-	
ACHERES	Conflans	205 547	132 743	flux interne
Vaux, Drocourt et 4 autres communes	SFDE	217 975	-	
Vaux, Drocourt et 4 autres communes	GPSEO guit	11 501	5 303	flux interne
Vaux, Drocourt et 4 autres communes	GPSEO Gaill	20 843	40 178	flux interne
MLV GUERVILLE	GPSEO (BBR)	53 412	33 202	flux interne
FLINS	GPSEO	419 981	370 029	
NEZEL	GPSEO	-	-	flux interne
MANTES LA JOLIE et 12 autres communes	syndicat BREVAL	153 466	156 305	
MANTES LA JOLIE et 12 autres communes	SFDE	5 737 498	5 397 956	
MANTES LA JOLIE et 12 autres communes	SIERB	264 305	57 189	
MANTES LA JOLIE et 12 autres communes	GPSEO Limay	1 487 321	1 491 399	flux interne
MANTES LA JOLIE et 12 autres communes	GPSEO Guit	2 428	1 827	flux interne
MANTES LA JOLIE et 12 autres communes	GPSEO Issou	181 460	181 964	flux interne
MANTES LA JOLIE et 12 autres communes	GPSEO Perdr	-715	-1209	flux interne
MANTES LA JOLIE et 12 autres communes	GPSEO Mlv	1 404	-	flux interne
MANTES LA JOLIE et 12 autres communes	GPSEO GMJH	498 631	529 453	flux interne

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE


Service	Bénéficiaire	Volume exporté en 2023 (m³)	Volume exporté en 2024 (m³)	Observations
GARGENVILLE-JUZIERS-MEZY-HARDRICOURT	GPSEO	21 822	36 300	flux interne
TOTAL		**12 853 382**	**12 152 769**	**-**

1.5.3. Autres volumes

	Exercice 2023 (m3)	Exercice 2024 (m3)	Variation en %
Volume consommé sans comptage	27 251	27 347	+0,35
Volume de service	47 735	48 100	+0,76
TOTAL	**74 986**	**75 447**	**+0,61**

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

1.5.4. Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l'eau

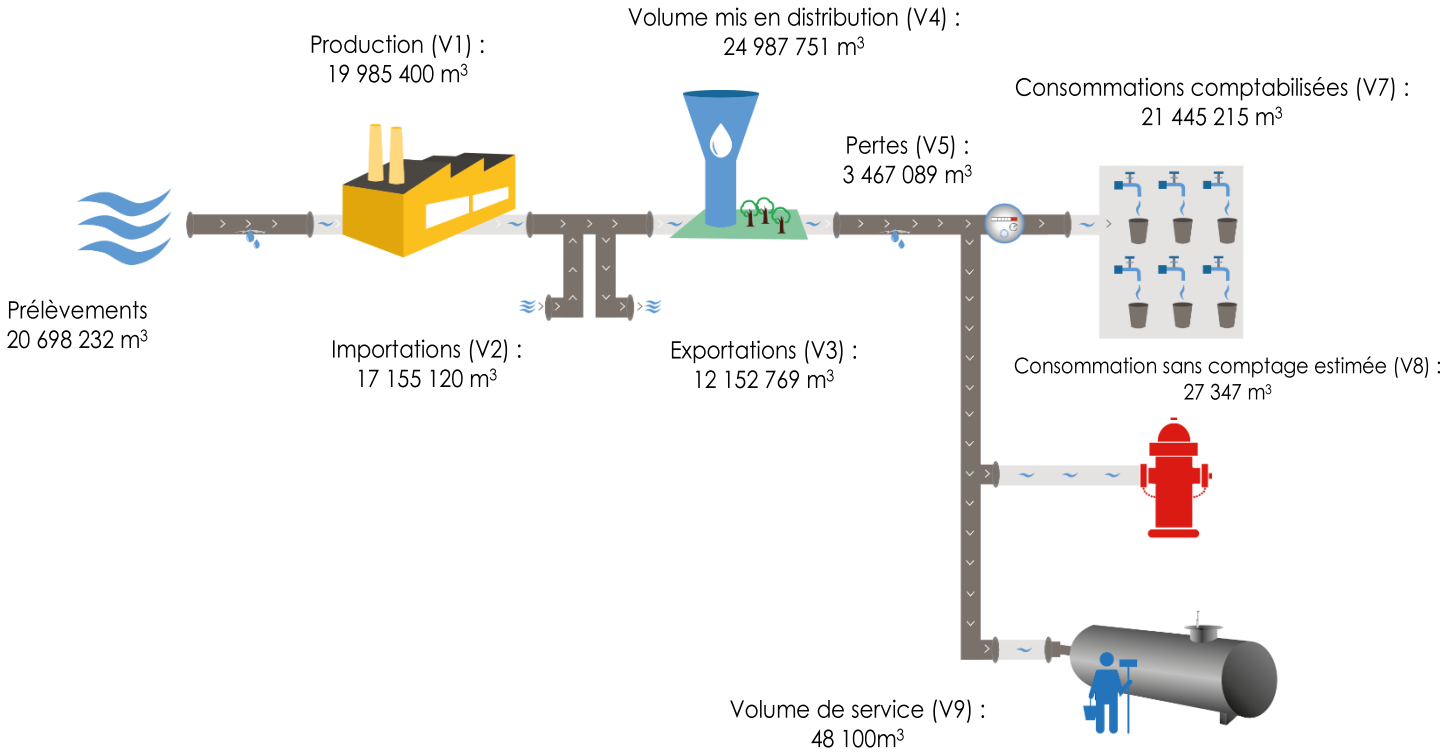

potable en 2024.

1.6. Le patrimoine du service

	Exercice 2023	Exercice 2024
Linéaire de réseaux (hors branchements) en km	1 787,95	**1 787,10**
Nombre de réservoirs	62	**62**
Volume de stockage	59 804	**59 804**
Nombre de compteurs abonnés	101 352	**101 602**
Nombre total des branchements	89 847	**99 830**
Nombre de branchements en plomb modifiés ou supprimés dans l'année	18	**6**
Nombre de branchements en plomb restants (en fin d'année)	182	**333**
% de branchement en plomb modifiés ou supprimés/nombre total de branchements	0,02	**0,01**
% de branchements en plomb restants/nombre total de branchements	0,20	**0,33**

La législation prévoit l'abaissement progressif de la teneur en plomb dans l'eau distribuée. Depuis le 25/12/2013, cette teneur ne peut plus excéder 10 µg/l.

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

2. Tarification de l'eau et recettes du service

2.1. Tarifs domestiques Facture d'eau type (D102.0)

La facture d'eau comporte obligatoirement une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, location compteur, ...). Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés.

Les montants payés applicables pour une consommation de 120m³ (ménage de référence selon l'INSEE) sont :

Service	Montants	1er janvier 2024	1er janvier 2025
Achères	Part de la collectivité	60,12 € HT	60,72 € HT
	Part de l'exploitant	221,71 € HT	250,81€ HT
	Redevances (agence de l'eau et autres)	54,60 € HT	67,92€ HT
	Taux de TVA	5,50 %	5,50 %
	Montant de la TVA	20,41 €	20,87 €
	Total HT	371,15 €	379,45€
	Total TTC	**391,57 €**	**400,32 €**
Mantes la Ville	Part de la collectivité	75,12 € HT	75,84 € HT
	Part de l'exploitant	247,05 € HT	225,20 € HT
	Redevances (agence de l'eau et autres)	57,28 € HT	69,28 € HT
	Taux de TVA	5,50 %	5,50 %
	Montant de la TVA	20,35 €	20,37 €
	Total HT	379,44 €	370,31€
	Total TTC	**400,31 €**	**390,68 €**
Guerville	Part de la collectivité	75,12 € HT	75,84 € HT
	Part de l'exploitant	247,05 € HT	208,07 € HT
	Redevances (agence de l'eau et autres)	57,28 € HT	69,28 € HT
	Taux de TVA	5,50 %	5,50 %
	Montant de la TVA	20,35 €	19,43€
	Total HT	379,44 €	353,19 €
	Total TTC	**400,31 €**	**372,61 €**
Epône	Part de la collectivité	70,08 €	70,80 €
	Part de l'exploitant	205,93 €	187,73 €
	Redevances (agence de l'eau et autres)	62,08 €	69,28 €
	Taux de TVA	5,5 %	5,5 %
	Montant de la TVA	18,60 €	18,03 €
	Total HT	338,09 €	327,81€
	Total TTC	**356,69** €	345,84 €

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Service	Montants	1er janvier 2024	1er janvier 2025
Mézières sur Seine	Part de la collectivité	70,08 € HT	75,84 € HT
	Part de l'exploitant	205,93 € HT	187,73 € HT
	Redevances (agence de l'eau et autres)	57,28 € HT	69,28 € HT
	Taux de TVA	5,50 %	5,50 %
	Montant de la TVA	18,33 €	18,31€
	Total HT	333,30 €	332,85 €
	Total TTC	**351,63 €**	**351,15 €**
Issou	Part de la collectivité	60,12 € HT	60,72 € HT
	Part de l'exploitant	189,68 € HT	185,05 € HT
	Redevances (agence de l'eau et autres)	50,06 € HT	63,60 € HT
	Taux de TVA	5,50 %	5,50 %
	Montant de la TVA	16,49 €	17,02 €
	Total HT	299,86 €	309,37 €
	Total TTC	**316,35 €**	**326,38 €**
Auffreville Brasseuil et Vert	Part de la collectivité	70,08 € HT	70,80 € HT
	Part de l'exploitant	209,91 € HT	208,07€ HT
	Redevances (agence de l'eau et autres)	62,07 € HT	69,28 € HT
	Taux de TVA	5,50 %	5,50 %
	Montant de la TVA	19,82 €	19,15 €
	Total HT	360,42 €	348,15 €
	Total TTC	**380,24 €**	**367,30 €**
Arnouville les Mantes	Part de la collectivité	70,08 € HT	70,80 € HT
	Part de l'exploitant	187,59 € HT	187,73 € HT
	Redevances (agence de l'eau et autres)	62,07 € HT	69,28 € HT
	Taux de TVA	5,50 %	5,50 %
	Montant de la TVA	18,60 €	18,03 €
	Total HT	338,09 €	327,81 €
	Total TTC	**356,69 €**	**345,84 €**
Boinville en Mantois, Jumeauville, Goussonville et Hargeville	Part de la collectivité	75,12 € HT	75,84 € HT
	Part de l'exploitant	187,59 € HT	187,73 € HT
	Redevances (agence de l'eau et autres)	57,28 € HT	69,28 € HT
	Taux de TVA	5,50 %	5,50 %
	Montant de la TVA	18,61 €	18,31 €
	Total HT	338,33 €	332,85€
	Total TTC	**356,94 €**	351,15 €
Aubergenville	Part de la collectivité	55,08 € HT	55,56 € HT

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Service	Montants	1er janvier 2024	1er janvier 2025
	Part de l'exploitant	209,91 € HT	208,07 € HT
	Redevances (agence de l'eau et autres)	62,07 € HT	69,28 € HT
	Taux de TVA	5,50 %	5,50 %
	Montant de la TVA	19,00 €	18,31€
	Total HT	345,41 €	332,91€
	Total TTC	**364,41 €**	**351,22 €**
Flacourt	Part de la collectivité	70,08 € HT	70,80 € HT
	Part de l'exploitant	209,91 € HT	208,07 € HT
	Redevances (agence de l'eau et autres)	62,07 € HT	69,28 € HT
	Taux de TVA	5,50 %	5,50 %
	Montant de la TVA	19,82 €	19,15 €
	Total HT	360,42 €	348,15 €
	Total TTC	**380,24 €**	**367,30 €**
Aulnay sur Mauldre	Part de la collectivité	55,08 € HT	55,56 € HT
	Part de l'exploitant	228,70 € HT	225,20 € HT
	Redevances (agence de l'eau et autres)	62,07 € HT	69,28 € HT
	Taux de TVA	5,50 %	5,50 %
	Montant de la TVA	20,03 €	19,25 €
	Total HT	364,21 €	350,03 €
	Total TTC	**384,24 €**	**369,28 €**
Breuil en Vexin	Part de la collectivité	96,60 € HT	97,56 € HT
	Part de l'exploitant	140,89 € HT	137,44 € HT
	Redevances (agence de l'eau et autres)	56,4 € HT	68,40 € HT
	Taux de TVA	5,50 %	5,50 %
	Montant de la TVA	16,16 €	16,69 €
	Total HT	293,89 €	303,40 €
	Total TTC	**310,05€**	**320,09 €**
Drocourt	Part de la collectivité	75,12 € HT	75,84 € HT
	Part de l'exploitant	140,89 € HT	137,44 € HT
	Redevances (agence de l'eau et autres)	53,4 € HT	65,40 € HT
	Taux de TVA	5,50 %	5,50 %
	Montant de la TVA	14,82 €	15,33 €
	Total HT	269,41 €	278,68 €
	Total TTC	**284,23 €**	**294,01 €**
Vaux sur Seine et Evecquemont	Part de la collectivité	60,12 € HT	60,72 € HT
	Part de l'exploitant	140,89 € HT	137,44 € HT

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Service	Montants	1er janvier 2024	1er janvier 2025
	Redevances (agence de l'eau et autres)	52,8 € HT	64,80 € HT
	Taux de TVA	5,50 %	5,50 %
	Montant de la TVA	13,96 €	14,46 €
	Total HT	253,81€	262,96 €
	Total TTC	**267,77 €**	**277,43 €**
Fontenay saint Père et Sailly	Part de la collectivité	75,12 € HT	75,84 € HT
	Part de l'exploitant	140,89 € HT	137,44 € HT
	Redevances (agence de l'eau et autres)	56,4 € HT	68,40 € HT
	Taux de TVA	5,50 %	5,50 %
	Montant de la TVA	14,98 €	15,49 €
	Total HT	272,41 €	281,68 €
	Total TTC	**287,39 €**	**297,18 €**
Limay (domestique habitat)	Part de la collectivité	177,24 € HT	158,88 € HT
	Part de l'exploitant	0,00 € HT	21,20 € HT
	Redevances (agence de l'eau et autres)	60,02 € HT	69,00 € HT
	Taux de TVA	5,50 %	5,50 %
	Montant de la TVA	13,05 €	13,70 €
	Total HT	237,24 €	249,08 €
	Total TTC	**250,29 €**	**262,78 €**
Limay (hors habitat)	Part de la collectivité	252,60 € HT	249,60 € HT
	Part de l'exploitant	0,00 € HT	21,20 € HT
	Redevances (agence de l'eau et autres)	60.02 € HT	69,00 € HT
	Taux de TVA	5,50 %	5,50 %
	Montant de la TVA	17,19 €	18,69 €
	Total HT	312,62 €	339,80 €
	Total TTC	**329,81 €**	**358,49 €**
Guitrancourt (eau dure)	Part de la collectivité	134,04 € HT	114,48 € HT
	Part de l'exploitant	0,00 € HT	21,20 € HT
	Redevances (agence de l'eau et autres)	56,88 € HT	69,00 € HT
	Taux de TVA	5,50 %	5,50 %
	Montant de la TVA	10,50 €	11,26 €
	Total HT	190,92 €	204,68 €
	Total TTC	**201,42 €**	**215,94 €**
Carrières sous Poissy	Part de la collectivité	60,12 € HT	60,72 € HT
	Part de l'exploitant	256,43 € HT	250,81 € HT

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Service	Montants	1er janvier 2024	1er janvier 2025
	Redevances (agence de l'eau et autres)	54,24 € HT	67,92 € HT
	Taux de TVA	5,50 %	5,5 %
	Montant de la TVA	20,41 €	20,87 €
	Total HT	371,15 €	379,45 €
	Total TTC	**391,56 €**	**400,32 €**
Les Mureaux	Part de la collectivité	143,38 € HT	144.80 € HT
	Part de l'exploitant	72,49€ HT	70,72 € HT
	Redevances (agence de l'eau et autres)	54,60 € HT	66,60 € HT
	Taux de TVA	5,50 %	5,50 %
	Montant de la TVA	27,23 €	15,52 €
	Total HT	258,11 €	282,12 €
	Total TTC	**285,35 €**	**297,64 €**
Bouafle	Part de la collectivité	125,52 € HT	126,72 € HT
	Part de l'exploitant	189,68 € HT	185,05 € HT
	Redevances (agence de l'eau et autres)	54,60 € HT	66,60 € HT
	Taux de TVA	5,50 %	5,50 %
	Montant de la TVA	20,34 €	20,81 €
	Total HT	369,80 €	378,37 €
	Total TTC	**390,14 €**	**399,18 €**
La Falaise	Part de la collectivité	70,08 € HT	70,80 € HT
	Part de l'exploitant	247,04 € HT	225,20 € HT
	Redevances (agence de l'eau et autres)	62,08 € HT	69,28 € HT
	Taux de TVA	5,50 %	5,50 %
	Montant de la TVA	20,86 €	20,09 €
	Total HT	379,20 €	365,27 €
	Total TTC	**400,06 €**	**385,36 €**
Nézel	Part de la collectivité	55,08 € HT	55,56 € HT
	Part de l'exploitant	247,04 € HT	225,20 € HT
	Redevances (agence de l'eau et autres)	62,08 € HT	69,28 € HT
	Taux de TVA	5,50 %	5,50 %
	Montant de la TVA	20,03 €	19,25 €
	Total HT	364,20 €	350,03 €
	Total TTC	**384,23 €**	**369,28 €**
Flins sur Seine	Part de la collectivité	71,40 € HT	72,12 € HT
	Part de l'exploitant	247,04 € HT	225,20 € HT

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Service	Montants	1er janvier 2024	1er janvier 2025
	Redevances (agence de l'eau et autres)	57,28 € HT	69,28 € HT
	Taux de TVA	5,50 %	5,50 %
	Montant de la TVA	20,66 €	20,16 €
	Total HT	375,72 €	366,59 €
	Total TTC	**396,38 €**	**386,75 €**
Ecquevilly	Part de la collectivité	85,20 € HT	86,04€ HT
	Part de l'exploitant	183,20 € HT	174,06 € HT
	Redevances (agence de l'eau et autres)	53,99 € HT	69,55 € HT
	Taux de TVA	5,50 %	5,50 %
	Montant de la TVA	17,73 €	18,13 €
	Total HT	322,39 €	329,65 €
	Total TTC	**340,12 €**	**347,78 €**
Conflans sainte Honorine	Part de la collectivité	61,32 € HT	61,92 € HT
	Part de l'exploitant	296,28 € HT	165,65 € HT
	Redevances (agence de l'eau et autres)	56,35 € HT	69,55 € HT
	Taux de TVA	5,50 %	5,50 %
	Montant de la TVA	22,77 €	16,34 €
	Total HT	413,95 €	297,12 €
	Total TTC	**436,72 €**	**313,46 €**
Andrésy	Part de la collectivité	67,68 € HT	68,28 € HT
	Part de l'exploitant	296,28 € HT	165,65 € HT
	Redevances (agence de l'eau et autres)	56,35 € HT	69,55 € HT
	Taux de TVA	5,50 %	5,50 %
	Montant de la TVA	23,12 €	16,69 €
	Total HT	420,31 €	303,48 €
	Total TTC	**443,43 €**	**320,17 €**
Chanteloup les Vignes	Part de la collectivité	78,96 € HT	79,68 € HT
	Part de l'exploitant	296,28 € HT	165,65 € HT
	Redevances (agence de l'eau et autres)	56,35 € HT	69,55 € HT
	Taux de TVA	5,50 %	5,50 %
	Montant de la TVA	23,74 €	17,32 €
	Total HT	431,59 €	314,88 €
	Total TTC	**455,33 €**	**332,20 €**
Triel sur Seine	Part de la collectivité	67,68 € HT	68,28 € HT
	Part de l'exploitant	296,28 € HT	165,65 € HT

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Service	Montants	1er janvier 2024	1er janvier 2025
	Redevances (agence de l'eau et autres)	56,35 € HT	69,55 € HT
	Taux de TVA	5,50 %	5,50 %
	Montant de la TVA	23,12 €	16,69 €
	Total HT	372,44 €	303,48 €
	Total TTC	**443,43 €**	**320,17 €**
Gaillon, Oinville, Lainville, Montalet, Jambville	Part de la collectivité	96,60 € HT	97,56 € HT
	Part de l'exploitant	255,41 € HT	237,44 € HT
	Redevances (agence de l'eau et autres)	57,94 € HT	76,32 € HT
	Taux de TVA	5,50 %	5,50 %
	Montant de la TVA	22,55 €	22,62 €
	Total HT	409,95 €	411,32 €
	Total TTC	**432,50 €**	**433,94 €**
Verneuil Vernouillet	Part de la collectivité	84,00 € HT	84,84 € HT
	Part de l'exploitant	246,92 € HT	243,07 € HT
	Redevances (agence de l'eau et autres)	56,74 € HT	66,42 € HT
	Taux de TVA	5,50 %	5,50 %
	Montant de la TVA	21,32 €	21,69 €
	Total HT	387,56 €	394,33 €
	Total TTC	**408,88 €**	**416,02 €**
Poissy	Part de la collectivité	60,12 € HT	60,72 € HT
	Part de l'exploitant	236,64 € HT	227,96 € HT
	Redevances (agence de l'eau et autres)	53,76 € HT	67,52 € HT
	Taux de TVA	5,50 %	5,50 %
	Montant de la TVA	19,28 €	19,59 €
	Total HT	350,52 €	356,20 €
	Total TTC	**369,80 €**	**375,80 €**
Chapet	Part de la collectivité	61,32 € HT	61,92 € HT
	Part de l'exploitant	290,29 € HT	277,80 € HT
	Redevances (agence de l'eau et autres)	53,88 € HT	65,40 € HT
	Taux de TVA	5,50 %	5,50 %
	Montant de la TVA	22,30 €	22,28 €
	Total HT	405,49 €	405,12 €
	Total TTC	**427,79 €**	**427,40 €**
	Part de la collectivité	241,00 € HT	198,00 € HT
	Part de l'exploitant	0,00 € HT	45,90 € HT

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Service	Montants	1er janvier 2024	1er janvier 2025
Perdreauville, Jouy Mauvoisin et Fontenay Mauvoisin	Redevances (agence de l'eau et autres)	53,52 € HT	65,52 € HT
	Taux de TVA	5,50 %	5,50 %
	Montant de la TVA	16,20 €	17,02 €
	Total HT	294,52 €	309,42 €
	Total TTC	**310,72 €**	**326,44 €**
Favrieux, Le Tertre Saint Denis	Part de la collectivité	241,00 € HT	192,00 € HT
	Part de l'exploitant	0,00 € HT	45,90 € HT
	Redevances (agence de l'eau et autres)	53,52 € HT	65,52 € HT
	Taux de TVA	5,50 %	5,50 %
	Montant de la TVA	16,20 €	16,69 €
	Total HT	294,52 €	303,42 €
	Total TTC	**310,72 €**	**320,11 €**
Mantes la Jolie, Rosny sur Seine, Buchelay, Soindres, Magnanville, Rolleboise, Méricourt, Mousseaux sur Seine, Porcheville, Follainville Denemont et Guernes	Part de la collectivité	75,12 € HT	75,84 € HT
	Part de l'exploitant	184,82 € HT	180,30 € HT
	Redevances (agence de l'eau et autres)	49,09 € HT	66,16 € HT
	Taux de TVA	5,50 %	5,50 %
	Montant de la TVA	17,00 €	17,73 €
	Total HT	309,03 €	322,29 €
	Total TTC	**326,03 €**	**340,02 €**
Saint Martin la Garenne	Part de la collectivité	75,12 € HT	75,84 € HT
	Part de l'exploitant	184,82 € HT	142,62 € HT
	Redevances (agence de l'eau et autres)	49,09 € HT	66,16 € HT
	Taux de TVA	5,50 %	5,50 %
	Montant de la TVA	17,00 €	15,65 €
	Total HT	309,03 €	284,61 €
	Total TTC	**326,03 €**	**300,27 €**
Gargenville, Juziers, Mézy sur Seine, Hardricourt	Part de la collectivité	87,72 € HT	88,56 € HT
	Part de l'exploitant	251,49 € HT	204,38 € HT
	Redevances (agence de l'eau et autres)	53,52 € HT	63,60 € HT
	Taux de TVA	5,50 %	5,50 %
	Montant de la TVA	21,60 €	19,61€
	Total HT	392,73 €	356,54 €
	Total TTC	**414,33 €**	**376,15 €**
Gargenville (eau adoucie)	Part de la collectivité	87,72 € HT	88,56 € HT
	Part de l'exploitant	251,49 € HT	246,43 € HT

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Service	Montants	1er janvier 2024	1er janvier 2025
	Redevances (agence de l'eau et autres)	53,52 € HT	63,60 € HT
	Taux de TVA	5,50 %	5,50 %
	Montant de la TVA	21,60 €	21,92 €
	Total HT	392,73 €	398,59 €
	Total TTC	414,33 €	420,51€
Meulan en Yvelines	Part de la collectivité	60,12 € HT	60,72 € HT
	Part de l'exploitant	174,89 € HT	174,39 € HT
	Redevances (agence de l'eau et autres)	45,61 € HT	63,00 € HT
	Taux de TVA	5,50 %	5,50 %
	Montant de la TVA	15,43 €	16,40€
	Total HT	280,62 €	298,11 €
	Total TTC	**296,05 €**	**314,51 €**
Tessancourt sur Aubette	Part de la collectivité	55,08 € HT	55,56 € HT
	Part de l'exploitant	174,89 € HT	174,39 € HT
	Redevances (agence de l'eau et autres)	50,06 € HT	63,00 € HT
	Taux de TVA	5,50 %	5,50 %
	Montant de la TVA	15,40 €	16,11 €
	Total HT	280,04 €	292,95 €
	Total TTC	**295,44 €**	**309,06 €**

2.2. Recettes

COLLECTIVITE

Recettes de la collectivité :

Type de recette	Exercice 2023 en €	Exercice 2024 en €
Recettes de ventes d'eau aux usagers	2 667 000,00	**2 590 631**
Total recettes de ventes d'eau	2 667 000,00	**2 590 631**

ACHERES

Recettes de l'exploitant :

Type de recette	Exercice 2023 en €	Exercice 2024 en €
Recettes de ventes d'eau aux usagers	2 608 283,00	**3 089 463,44**

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

MLV GUERVILLE

Recettes de l'exploitant :

Type de recette	Exercice 2023 en €	Exercice 2024 en €
Recettes de ventes d'eau aux usagers	2 017 028,00	**2 689 221,79**

ISSOU

Recettes de l'exploitant :

Type de recette	Exercice 2023 en €	Exercice 2024 en €
Recettes de ventes d'eau aux usagers	142 998,00	**118 638,49**

Vaux, Drocourt et 4 autres communes

Recettes de l'exploitant :

Type de recette	Exercice 2023 en €	Exercice 2024 en €
Recettes de ventes d'eau aux usagers	326 576,00	**274 248,18**

Carrières sous Poissy

Recettes de l'exploitant :

Type de recette	Exercice 2023 en €	Exercice 2024 en €
Recettes de ventes d'eau aux usagers	1 888 757,00	**2 097 356,56**

Les Mureaux - Bouafle

Recettes de l'exploitant :

Type de recette	Exercice 2023 en €	Exercice 2024 en €
Recettes de ventes d'eau aux usagers	1 340 420,00	**1 217 313,33**

La Falaise Nézel

Recettes de l'exploitant :

Type de recette	Exercice 2023 en €	Exercice 2024 en €
Recettes de ventes d'eau aux usagers	147 587,00	**132 708,98**

Flins sur Seine

Recettes de l'exploitant :

Type de recette	Exercice 2023 en €	Exercice 2024 en €
Recettes de ventes d'eau aux usagers	138 610,00	**316 753,03**

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

ECQUEVILLY

Recettes de l'exploitant :

Type de recette	Exercice 2023 en €	Exercice 2024 en €
Recettes de ventes d'eau aux usagers	302 086,00	**311 060,95**

CONFLANS et 3 autres communes

Recettes de l'exploitant :

Type de recette	Exercice 2023 en €	Exercice 2024 en €
Recettes de ventes d'eau aux usagers	7 889 153,00	**7 324 922,05**

GAILLON et 4 autres communes

Recettes de l'exploitant :

Type de recette	Exercice 2023 en €	Exercice 2024 en €
Recettes de ventes d'eau aux usagers	353 834,00	**354 539,00**

VERNEUIL, VERNOUILLET

Recettes de l'exploitant :

Type de recette	Exercice 2023 en €	Exercice 2024 en €
Recettes de ventes d'eau aux usagers	2 177 610,00	**2 164 760,00**

POISSY

Recettes de l'exploitant :

Type de recette	Exercice 2023 en €	Exercice 2024 en €
Recettes de ventes d'eau aux usagers	3 537 870,00	**3 824 510,00**

CHAPET

Recettes de l'exploitant :

Type de recette	Exercice 2023 en €	Exercice 2024 en €
Recettes de ventes d'eau aux usagers	119 930,00	**126 750,00**

MANTES LA JOLIE et 12 autres communes

Recettes de l'exploitant :

Type de recette	Exercice 2023 en €	Exercice 2024 en €
Recettes de ventes d'eau aux usagers	9 375 350,00	**9 183 479,00**

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

GARGENVILLE-JUZIERS-MEZY-HARDRICOURT

Recettes de l'exploitant :

Type de recette	Exercice 2023 en €	Exercice 2024 en €
Recettes de ventes d'eau aux usagers	1 310 540,00	**1 496 440,00**

MEULAN TESSANCOURT

Recettes de l'exploitant :

Type de recette	Exercice 2023 en €	Exercice 2024 en €
Recettes de ventes d'eau aux usagers	643 718,00	**686 361,00**

AUBER EPONE ET SECTEUR SUD

Recettes de l'exploitant :

Type de recette	Exercice 2023 en €	Exercice 2024 en €
Recettes de ventes d'eau aux usagers	2 656 573,00	**3 149 320,00**

3. Indicateurs de performance

3.1. Qualité de l'eau distribuée

Les valeurs suivantes sont fournies au service par l'Agence régionale de la santé (ARS), et concernent les prélèvements réalisés par elle dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la santé publique (ou ceux réalisés par le service dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue au contrôle en question).

	Nombre de prélèvements			
Analyses	**Réalisés en 2023**	**Conformes en 2023**	**Réalisés en 2024**	**Conformes en 2024**
Paramètres microbiologiques	1036	1036	**1012**	**1012**
Paramètres physico-chimiques	1023	1021	**727**	**721**

Le taux de conformité est calculé selon la formule suivante :

$$taux\ de\ conformité = \frac{nombre\ de\ prélèvements\ réalisés - nombre\ de\ prélèvemenbts\ non\ conformes}{nombre\ de\ prélèvements\ réalisés} * 100$$

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5000 habitants ou produit plus de 1000 m3/jour. La qualité de l'eau est donc la suivante :

Analyses	Taux de conformité 2023	Taux de conformité 2024
Conformité bactériologique (P101.1)	**100 %**	**100 %**
Conformité physico-chimique (P102.1)	**99.8 %**	**99,2 %**

3.2. Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau

La réglementation définit une procédure particulière pour la protection des ressources en eau (captage, forage, etc.). En fonction de l'état d'avancement de la procédure, un indice est déterminé selon le barème suivant :

Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	
0%	Aucune action
20%	Études environnementale et hydrogéologique en cours
40%	Avis de l'hydrogéologue rendu
50%	Dossier déposé en préfecture
60%	Arrêté préfectoral
80%	Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés
100%	Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté

En cas d'achats d'eau à d'autres services publics d'eau potable ou de ressources multiples, l'indicateur est établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en pondérant chaque indicateur par les volumes annuels d'eau produits ou achetés

Pour l'année 2024, l'indice global d'avancement de protection de la ressource est **82 %** (détail au paragraphe 1.5.1)

3.3. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable a évolué en 2013 (indice modifié par arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d'indice affichées à partir de l'exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents.

L'obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de distribution d'eau potable mentionné à l'article D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales.

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 110 pour les services n'ayant pas la mission de collecte).

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

La valeur de l'indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes :

- Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis.
- Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

		Nombre de points
PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points)		
VP.236	Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures	oui : 10 points non : 0 point
VP.237	Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 5 points non : 0 point
PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points) (Rappel : les 15 points de la partie A doivent avoir été obtenus pour bénéficier de points supplémentaires)		
VP.238	Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques	oui : 10 points non : 0 point
VP.240	Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision cartographique)	**Condition à remplir pour prendre en compte les points suivants**
VP.239	Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres	1 à 5 points sous conditions (1)
VP.241	Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose	0 à 15 points sous conditions (2)
PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 points) (Rappel : 40 points doivent avoir été obtenus globalement en partie A et B, pour pouvoir bénéficier de points supplémentaires)		
VP.242	Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, PI, ...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux	oui : 10 points non : 0 point
VP.243	Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 10 points non : 0 point
VP.244	Localisation des branchements sur le plan des réseaux (3)	oui : 10 points non : 0 point
VP.245	Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs d'eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur	oui : 10 points non : 0 point
VP.246	Identification des secteurs de recherches de pertes d'eau par les réseaux, date et nature des réparations effectuées	oui : 10 points non : 0 point
VP.247	Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.)	oui : 10 points non : 0 point
VP.248	Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans)	oui : 10 points non : 0 point
VP.249	Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux sur au moins la moitié du linéaire de réseaux	oui : 5 points non : 0 point
TOTAL		**120**

(1) L'existence de l'inventaire et d'une procédure de mise à jour ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5

(2) L'existence de l'inventaire ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5.

(3) Non pertinent si le service n'a pas la mission de distribution

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Points obtenus et valeur de l'indice par service :

Service	Nombre de points														Total
	VP.236	VP.237	VP.238	VP.240	VP.239	VP.241	VP.242	VP.243	VP.244	VP.245	VP.246	VP.247	VP.248	VP.249	
ACHERES	10	5	10	oui	5	15	10	10	10	10	10	10	10	5	**120**
MLV GUERVILLE	10	5	10	oui	4	14	10	10	0	10	10	10	10	0	**103**
ISSOU	10	5	10	oui	5	15	10	10	10	10	10	10	10	5	**120**
Vaux, Drocourt et 4 autres communes	10	5	10	oui	5	15	10	10	10	10	10	10	10	5	**120**
Limay	10	5	10	oui	5	15	10	10	10	10	10	0	10	0	**105**
Guitrancourt	10	5	10	oui	5	0	10	0	0	0	0	0	10	0	**30**
CARRIERES	10	5	10	oui	5	15	10	10	10	10	10	10	10	5	**120**
Les Mureaux - Bouafle	10	5	10	oui	5	15	10	10	10	10	10	10	10	5	**120**
LA Falaise Nézel	10	5	10	oui	4	14	10	10	0	10	10	10	10	0	**103**
FLINS	10	5	10	oui	4	14	10	10	10	10	10	10	10	5	**118**
ECQUEVILLY	10	5	10	oui	5	11	10	10	10	10	10	10	10	5	**116**
CONFLANS et 3 autres communes	10	5	10	oui	5	14	10	10	0	10	10	10	10	5	**109**
GAILLON et 4 autres communes	10	5	10	oui	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	**115**
VERNEUIL, VERNOUILLET	10	5	10	oui	5	15	10	10	10	10	10	10	10	5	**120**
POISSY	10	5	10	oui	5	15	10	10	10	10	10	10	10	5	**120**
CHAPET	10	5	10	oui	5	15	10	10	10	10	10	10	10	5	**120**
PERDREAUVILLE et 4 autres communes	10	5	10	oui	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	**115**
MANTES LA JOLIE et 12 autres communes	10	5	10	oui	5	15	10	10	10	10	10	10	10	5	**120**
GARGENVILLE-JUZIERS-MEZY-HARDRICOURT	10	5	10	oui	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	**115**

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

MEULAN TESSANCOURT	10	5	10	oui	5	11	10	10	10	10	10	10	10	5	**116**
AUBER EPONE ET SECTEUR SUD	10	5	10	oui	4	14	10	10	0	10	10	10	10	0	**103**

3.4. Indicateurs de performance du réseau

3.4.1. Rendement du réseau de distribution


Le rendement du réseau de distribution permet de connaître la part des volumes introduits dans le réseau de distribution qui est consommée ou vendue à un autre service. Sa valeur et son évolution sont le reflet de la politique de lutte contre les pertes d'eau en réseau de distribution.

Le rendement du réseau de distribution se calcule ainsi :

$$Rendement\ du\ réseau = \frac{V7 + V8 + V9 + V3}{V1 + V2} * 100$$

A titre indicatif, le ratio volume vendu aux abonnés sur volume mis en distribution (appelé également rendement primaire du réseau) vaut :

$$Part\ du\ volume\ vendu\ parmi\ le\ volume\ mis\ en\ distribution = \frac{V7}{V4}$$

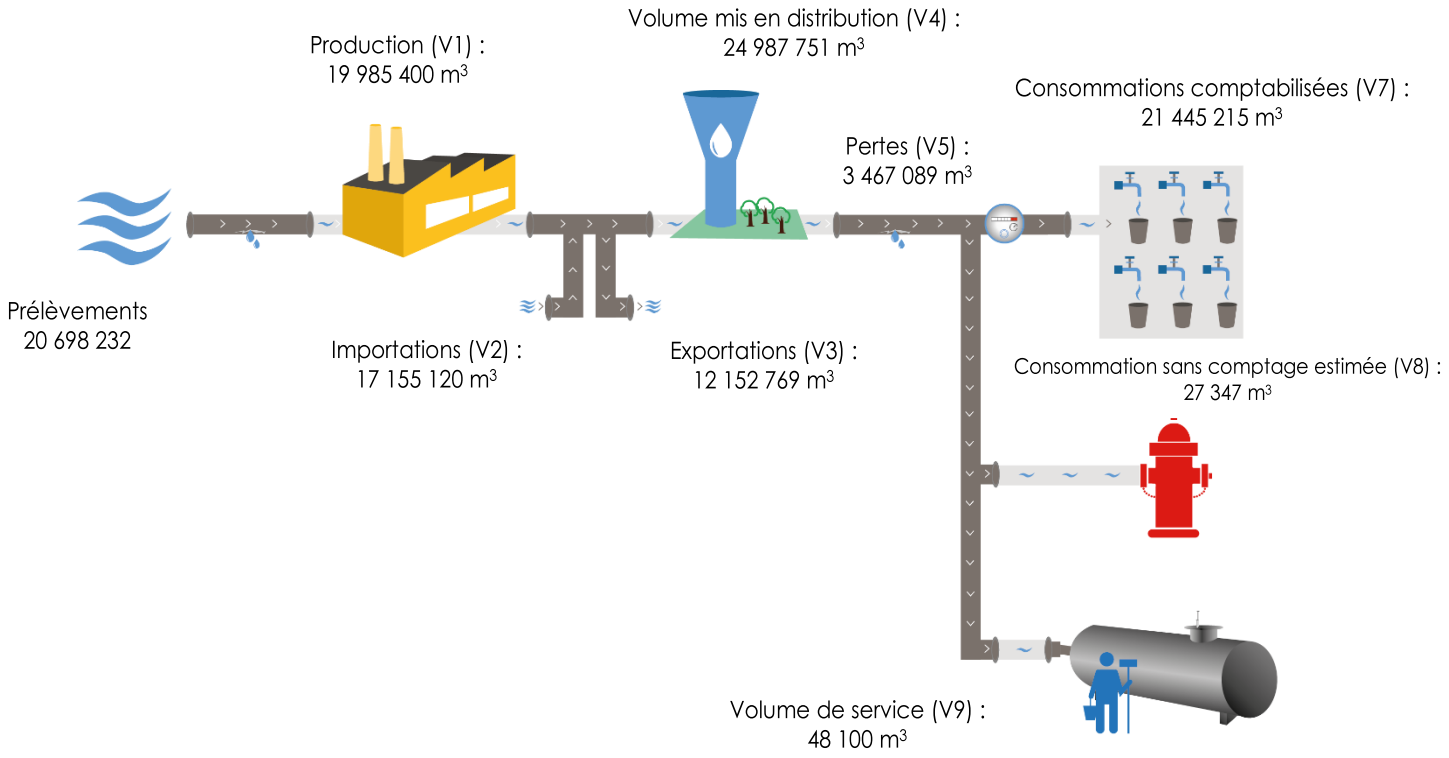

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

	Exercice 2023	Exercice 2024
Rendement du réseau (P104.3)	90,7 %	**90,6 %**
Indice linéaire de consommation (volumes consommés autorisés + volumes exportés journaliers par km de réseau hors branchement)	51,2 m³ / jour / km	**51,0 m³ / jour / km**
Rendement primaire (volume vendu sur volume mis en distribution)	85,7 %	**85,5 %**

3.4.2. Indice linéaire des volumes non comptés

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne font pas l'objet d'un comptage lors de leur distribution aux abonnés. Sa valeur et son évolution sont le reflet du déploiement de la politique de comptage aux points de livraison des abonnés et de l'efficacité de la gestion du réseau.

$$Indice\ linéaire\ des\ volumes\ non\ comptés = \frac{V4 - V7}{365 * linéaire\ du\ réseau\ de\ desserte\ en\ km}$$

Pour l'année 2024 l'indice linéaire des volumes non comptés est de **5,50 m3/j/km** (5,48 en 2023).

3.4.3. Indice linéaire de pertes en réseau

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas consommés sur le périmètre du service. Sa valeur et son évolution sont le reflet d'une part de la politique de maintenance et de renouvellement du réseau, et d'autre part des actions menées pour lutter contre les volumes détournés et pour améliorer la précision du comptage chez les abonnés.

$$Indice\ linéaire\ des\ pertes\ en\ réseau = \frac{V4 - (V7 + V8 + V9)}{365 * linéaire\ du\ réseau\ de\ desserte\ en\ km}$$

Pour l'année 2024 l'indice linéaire des pertes en réseau est de **5,39 m3/j/km** (5,37 en 2023).

3.4.4. Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé (par la collectivité et/ou le délégataire) par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées, mais pas les branchements. Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé.

- Au cours de l'année 2024, un linéaire de 19,74 km de réseau a été renouvelé,

$$Taux\ moyen\ de\ renouvellement\ des\ réseaux = \frac{Ln + Ln-1 + Ln-2 + Ln-3 + Ln-4}{5 * linéaire\ du\ réseau\ de\ desserte} * 100$$

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

Pour l'année 2024, le taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable est donc de **1,85 %.**

3.4.5. Taux d'occurrence des interruptions de service non-programmées

Une interruption de service non-programmée est une coupure d'eau pour laquelle les abonnés concernés n'ont pas été informés au moins 24 heures à l'avance, exception faite des coupures chez un abonné lors d'interventions effectuées sur son branchement ou pour non-paiement des factures.

$$Taux\ d'occurrence\ des\ interruptions\ de\ service\ non\ programmées = \frac{nb\ d'interruptions\ de\ service\ non\ programmées}{nb\ d'abonnés\ du\ service} * 1000$$

Pour l'année 2024, **232 interruptions** de service non programmées ont été dénombrées (218 en 2023). Le taux d'occurrence des interruptions de service non programmées est donc de **2,33** interventions / 1000 abonnés

3.4.6. Délai maximal d'ouverture des branchements

Dans son règlement, le service s'engage à fournir l'eau dans un délai de **1,7** jours ouvrés après réception d'une demande d'ouverture de branchement, dans la mesure où celle-ci émane d'un abonné doté d'un branchement fonctionnel (préexistant ou neuf).

$$Taux\ de\ respect\ du\ délai\ maximal\ d'ouverture\ des\ branchements = \frac{nb\ ouvertures\ avec\ respect\ du\ délai}{nb\ total\ d'ouvertures\ de\ branchements} * 100$$

Pour l'année 2024, le taux de respect de ce délai est de **97,12 %** (98,95 % en 2023).

3.4.7. Durée d'extinction de la dette de la collectivité

La durée d'extinction de la dette se définit comme la durée théorique nécessaire pour rembourser la dette du service si la collectivité affecte à ce remboursement la totalité de l'autofinancement dégagé par le service ou épargne brute annuelle (recettes réelles –dépenses réelles, calculée selon les modalités prescrites par l'instruction comptable M49).

$$Durée\ d'extinction\ de\ la\ dette\ pour\ l'année\ d'exercice = \frac{encours\ de\ la\ dette\ au\ 31\ décembre\ de\ l'exercice}{épargne\ brute\ annuelle}$$

	Exercice 2023	**Exercice 2024**
Encours de la dette en €	16 114 151.00 €	**14 768 790,00 €**
Epargne brute annuelle en €	6 178 020.00 €	6 192 483,00 €

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

	Exercice 2023	Exercice 2024
Durée d'extinction de la dette en années	2,6 ans	2,4 ans

3.4.8. Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente

Ne sont ici considérées que les seules factures portant sur la vente d'eau potable proprement dite. Sont donc exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers, ainsi que les éventuels avoirs distribués (par exemple à la suite d'une erreur de facturation ou à une fuite).

Toute facture impayée est comptabilisée, quel que soit le motif du non-paiement.

$$Taux\ d'impayés\ sur\ les\ factures\ de\ l'année\ précédente = \frac{\begin{matrix}montant\ d'impayés\ au\ titre\ de\ l'année\ précédente \\ tel\ que\ connu\ au\ 31\ décembre\ de\ l'année\ n\end{matrix}}{chiffre\ d'affaires\ TTC\ (hors\ travaux)\ au\ titre\ de\ l'année\ n-1}$$

	Exercice 2023	Exercice 2024
Montant d'impayés en € au titre de l'année n-1 tel que connu au 31 décembre de l'année n	1 714 582,00	**3 899 102**
Taux d'impayés en % sur les factures d'eau	3,28	**6,64**

3.4.9. Taux de réclamations

Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toutes natures relatives au service de l'eau, à l'exception de celles qui sont relatives au niveau de prix (cela comprend notamment les réclamations réglementaires, y compris celles qui sont liées au règlement de service).

- Nombre de réclamations écrites reçues : 421

$$Taux\ de\ réclamations\ = \frac{Nombre\ de\ réclamations\ (hors\ prix)\ laissant\ une\ trace\ écrite}{Nombre\ total\ d'abonnés\ du\ service} * 1000$$

Pour l'année 2024, le taux de réclamations est de **4,24 pour 1000 abonnés** (2,42 en 2023).

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

4. Financement des investissements

4.1. Montants financiers

	Exercice 2023	Exercice 2024
Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire	10 983 000,00	**9 173 799,00**
Montants des subventions en €	247 000,00	**0**
Montants des contributions du budget général en €	0	**0**

4.2. État de la dette du service

L'état de la dette au 2024 fait apparaître les valeurs suivantes :

		Exercice 2023	Exercice 2024
Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €)		16 114 151,00 €	**14 768 790,00**
Montant remboursé en €	en capital	938 691,84	1 176 623,78
	En intérêts	239 461,50	300 049,72

4.3. Amortissements

Pour l'année 2024, la dotation aux amortissements a été de 2 412 133,94 € (2 274 238,04 € en 2023).

Envoyé en préfecture le 25/09/2026
Reçu en préfecture le 25/09/2026
Publié le
ID : 078-217801042-20260922-DEL_26_09_59-DE

5. Tableau récapitulatif des indicateurs

		Exercice 2023	Exercice 2024
Indicateurs descriptifs des services			
D101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis (68 communes)	412 594	**418 333**
D151.0	Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service [jours ouvrables]	1,6	**1,7**
Indicateurs de performance			
P101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie (%)	100	**100**
P102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques (%)	99.8	**99.17**
P103.2B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable (/120 points)	100	**101**
P104.3	Rendement du réseau de distribution (%)	90,7	**90,6**
P105.3	Indice linéaire des volumes non comptés [m³/km/jour]	5,5	**5,5**
P106.3	Indice linéaire de pertes en réseau [m³/km/jour]	5,4	**5,4**
P107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (%)	1,12	**1,85**
P108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau (%)	90	**82**
P151.1	Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées [nb/1000 abonnés]	2,2	**2,33**
P152.1	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés (%)	98,0	**97,12**
P153.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité [an]	2.6	**2,4**
P154.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente (%)	3,28	**6,64**
P155.1	Taux de réclamations [nb/1000 abonnés]	2,42	**4,24**